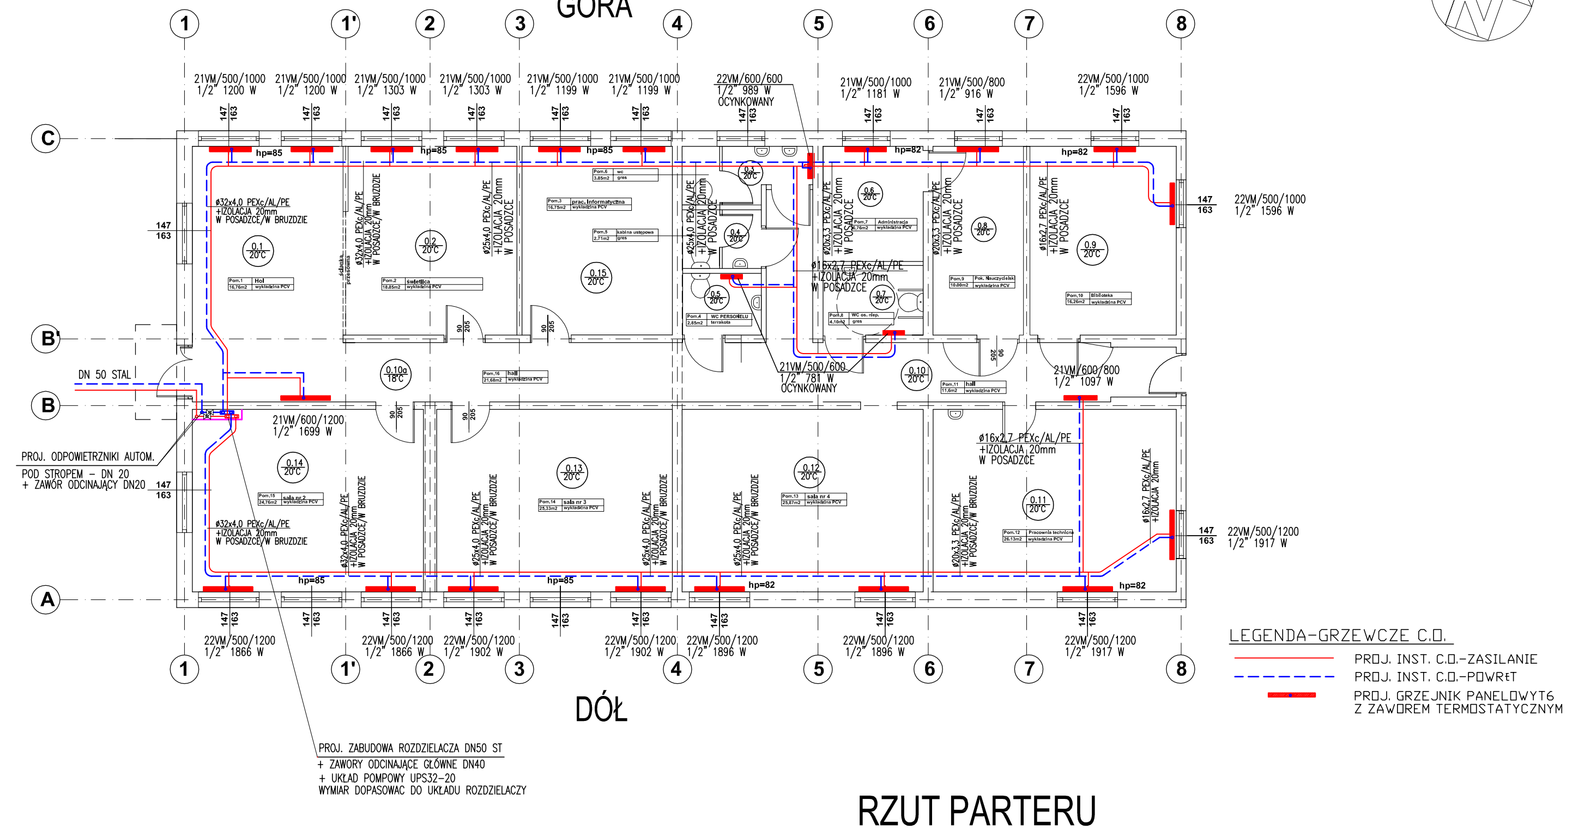

UWAGI:

1.PROJEKTUJE SIE PRZEWODY GRZEWCZE PEXc/AL/PE NP. TECE,REHAU UKŁADANE W BRUZDZIE, W POSADZCE W IZOLACJI PUR O GRUBOŚCI MIN. 20 MM.
2.PROJEKTOWANE PARAMETRY WODY ZASILAJĄCEJ GRZEWCZEJ Z WĘZŁA C.O. -75/60° C

RZUT PARTERU

Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Temat:	MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY EDUKACYJNE Nowe Czarnowo	SKALA	1:100
Treść:	INSTALACJA GRZEWCZA C.O.-RZUT		PB/CO/01
Projektant: Architektura	dr inż. arch. PIOTR FIUK upr. 53/Sz/2000	IZOMORFIS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR FIUK	71-633 SZCZECIN ul. Bronisławy 37/8 tel. (052) 443 951 e-mail: pracownia@izomorfis.pl www.izomorfis.pl
Projektant: Instalacje sanitarne	mgr inż.Marek Jagodziński pr. 72/Sz/2002		07.2013r.

1:100

A3

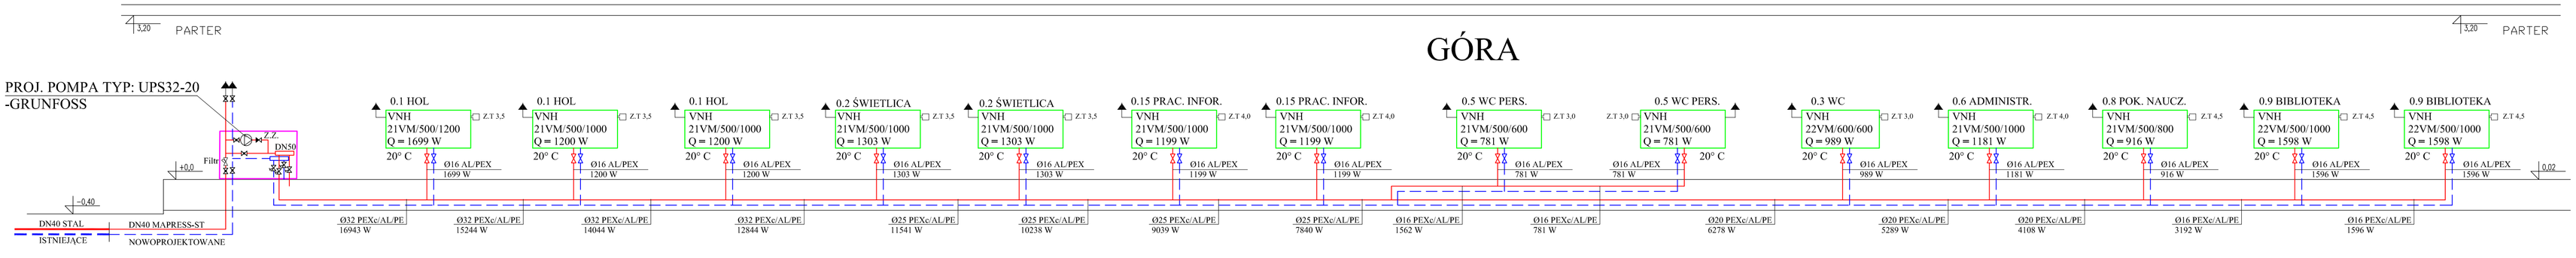

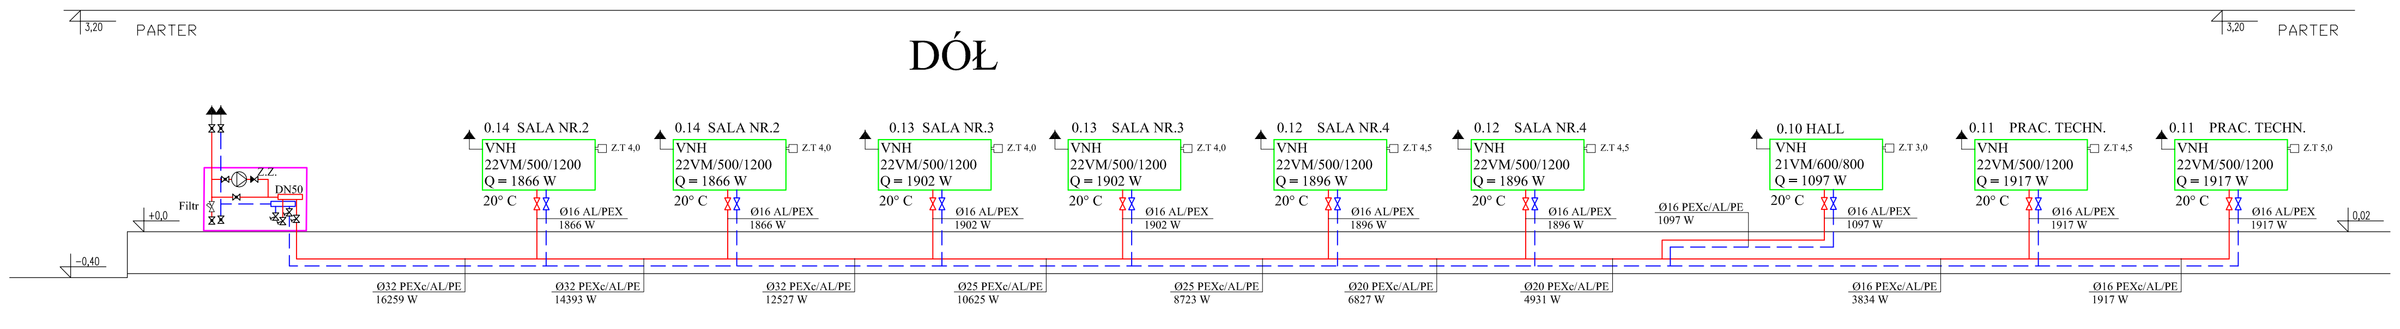

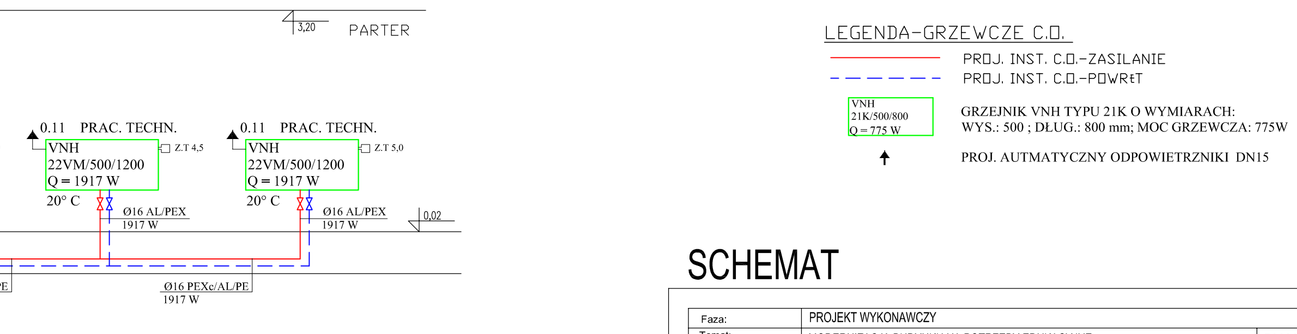

SCHEMAT

Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Temat:	MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY EDUKACYJNE Nowe Czarnowo	SKALA	- -
Treść:	INSTALACJA GRZEWCZA C.O.-SCHEMAT		PB/CO/02
Projektant: Architektura	dr inż. arch. PIOTR FIUK upr. 53/Sz/2000	IZOMORFIS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR FIUK	71-633 SZCZECIN ul. Bronisławy 37/8 tel. (052) 443 951 e-mail: pracownia@izomorfis.pl www.izomorfis.pl
Projektant: Instalacje sanitarne	mgr inż.Marek Jagodziński pr. 72/Sz/2002		07.2013r.