


UWAGI:

1. PROJEKTUJE MONTAZ NA ZAKONCZENIACH PIONOW C.O. AUTMATYCZNYCH ZAWOROW ODPOWIEZRZAJACYCH , POPRZEDZONYCH ZAWORAMI ODCINAJACYMI KULOWYMI.

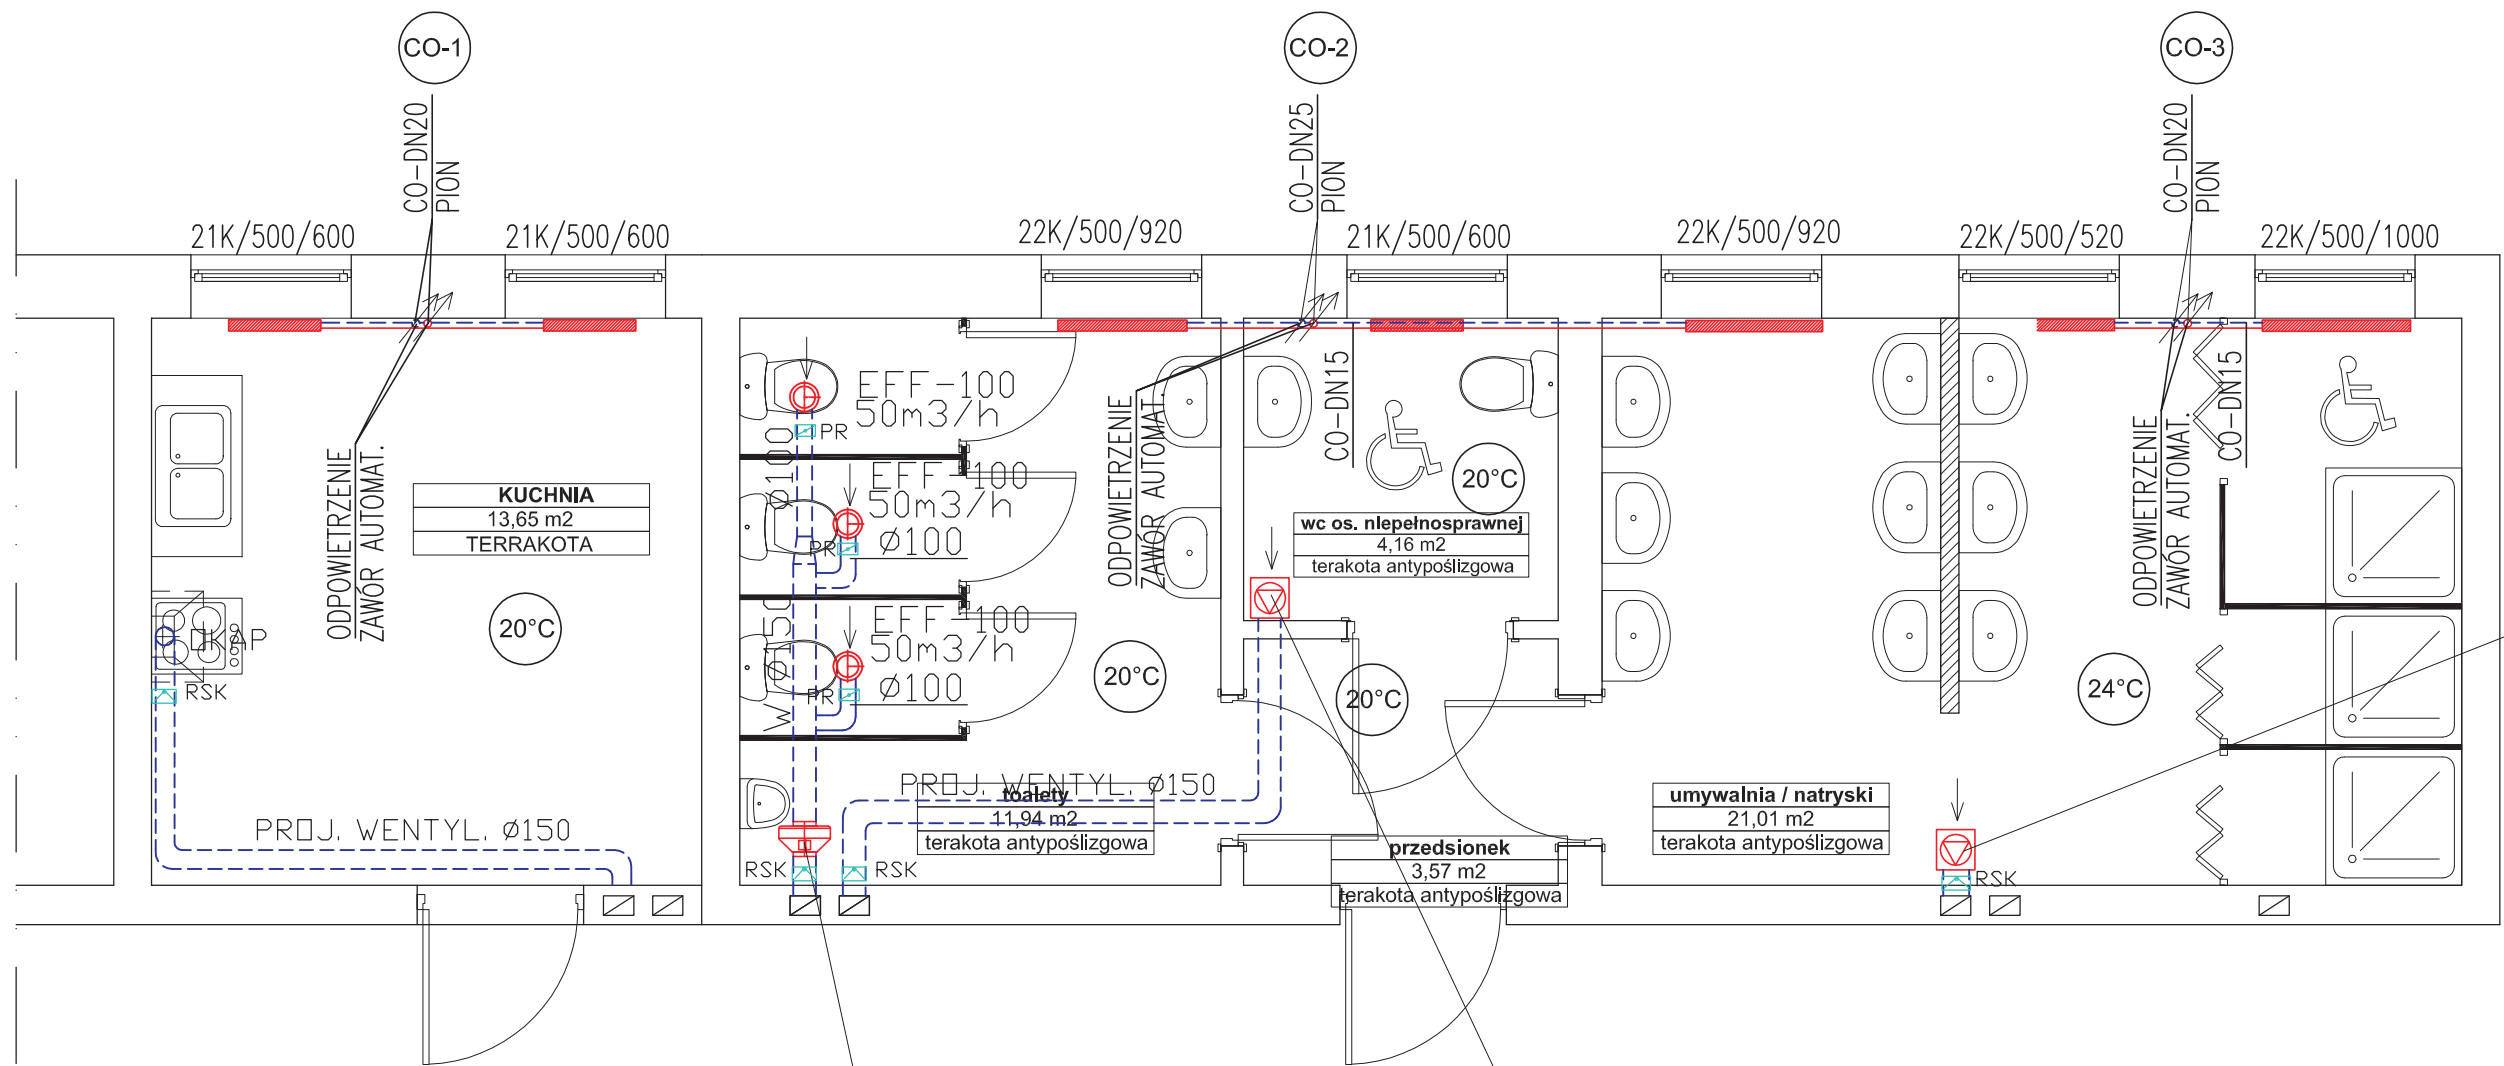

WENTYLATOR JAZIENKOWY  
V=110 m3/h, dP=50 Pa  
TYP: SILENT 300; Nel=29 W  
WŁ. ŚWIATŁEM Z WC

WENTYLATOR KANAŁOWY  
TYP: RVK 150 E2-A1  
V=150 m3/h, dP=150 Pa  
Nel=60 W; 230V  
WŁ. ŚWIATŁEM Z WC

WENTYLATOR JAZIENKOWY  
V=50 m3/h, dP=80 Pa  
TYP: SILENT 300; Nel=29 W  
WŁ. ŚWIATŁEM Z WC

LEGENDA-WENTYLACJA

- PROJ. KANAŁY WYWIEWNE  
PR PROJ. PRZEPUSTNICA REGUL.  
RSK PROJ. KLAPA ZWROTNÁ

LEGENDA-GRZEWCE C.O.

- PROJ. INST. C.O.-ZASILANIE  
--- PROJ. INST. C.O.-POWRÓT  
--- PROJ. GRZEJNIK STAŁOWY, PANELOWE  
CO-3 OZN. PROJ.. PIONOW GRZEWczyCH C.O.

obiekt:	Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie - ul. Łużycka 91 Remont łazienek oraz korytarzy.
inwestor:	Powit Gryfiński Pl. Sprzymierzonych 4 74-100 Gryfino
generalna jednostka projektowa:	PIOTR FLUK - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 71-533 SZCZECIN ul. Bronisławy 17/8 tel. 0502 443 951 e-mail: pfluk1@wp.pl
faza:	PROJEKT BUDOWLANY
brand:	SANITARNA
treść rys.:	INSTALACJA C.O. I WENTYLACJA III PIĘTRO
projektował:	mgr inż. MAREK JAGODZIŃSKI upr. 72/Sz/2002
skala:	1 : 50
data:	MAJ 2011 r.
sprawdził:	mgr inż. KRZYSZTOF KARKOSZKA upr. bud. ZAP/0104/PWOS/09
tem:	3
nr rys.:	COW/2
prawa autorskie zastrzeżone	