


Klatka K2

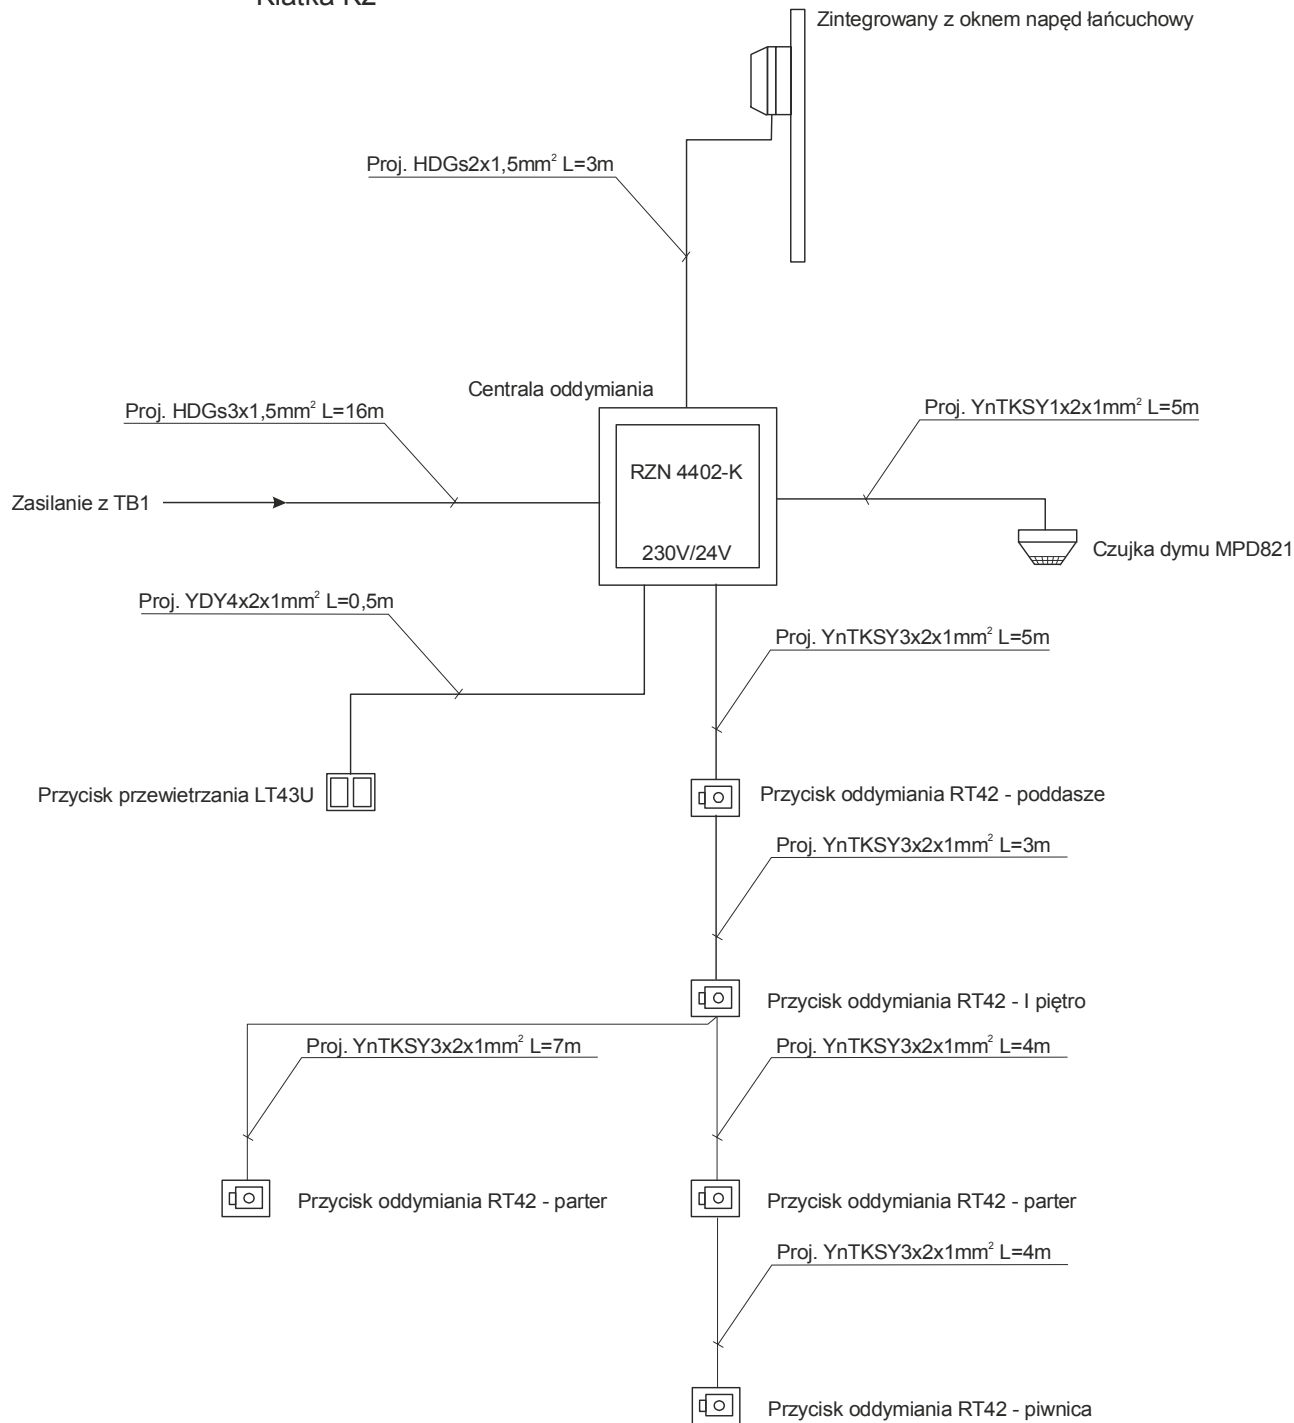

Centrala wraz z osprzętem produkcji D+H Polska lub równowazna o nie gorszych parametrach
Instalacja wykonana pod tynkiem

INWESTOR Gmina Gryfino ul. 1-go Maja 16; 74-100 Gryfino		
ADRES INWESTYCJI: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3 w Trzcińsko Zdroju ul. Dworcowa 3, 74-510 Trzcińsko Zdrój	NR RYS.	E2
TEMAT OPRACOWANIA: System oddymiania klatek schodowych	DATA	02.2016
TEMAT RYSUNKU: Schemat systemu oddymiania klatka K2	SKALA	—
OPRACOWAŁ: Ryszard Sznigir upr. budowlane 204/Sz/92	podpis	
PROJEKTANT: mgr inż. Adam Kosmala upr. budowlane ZAP/0176/POOE/14	podpis	