


Klatka K1

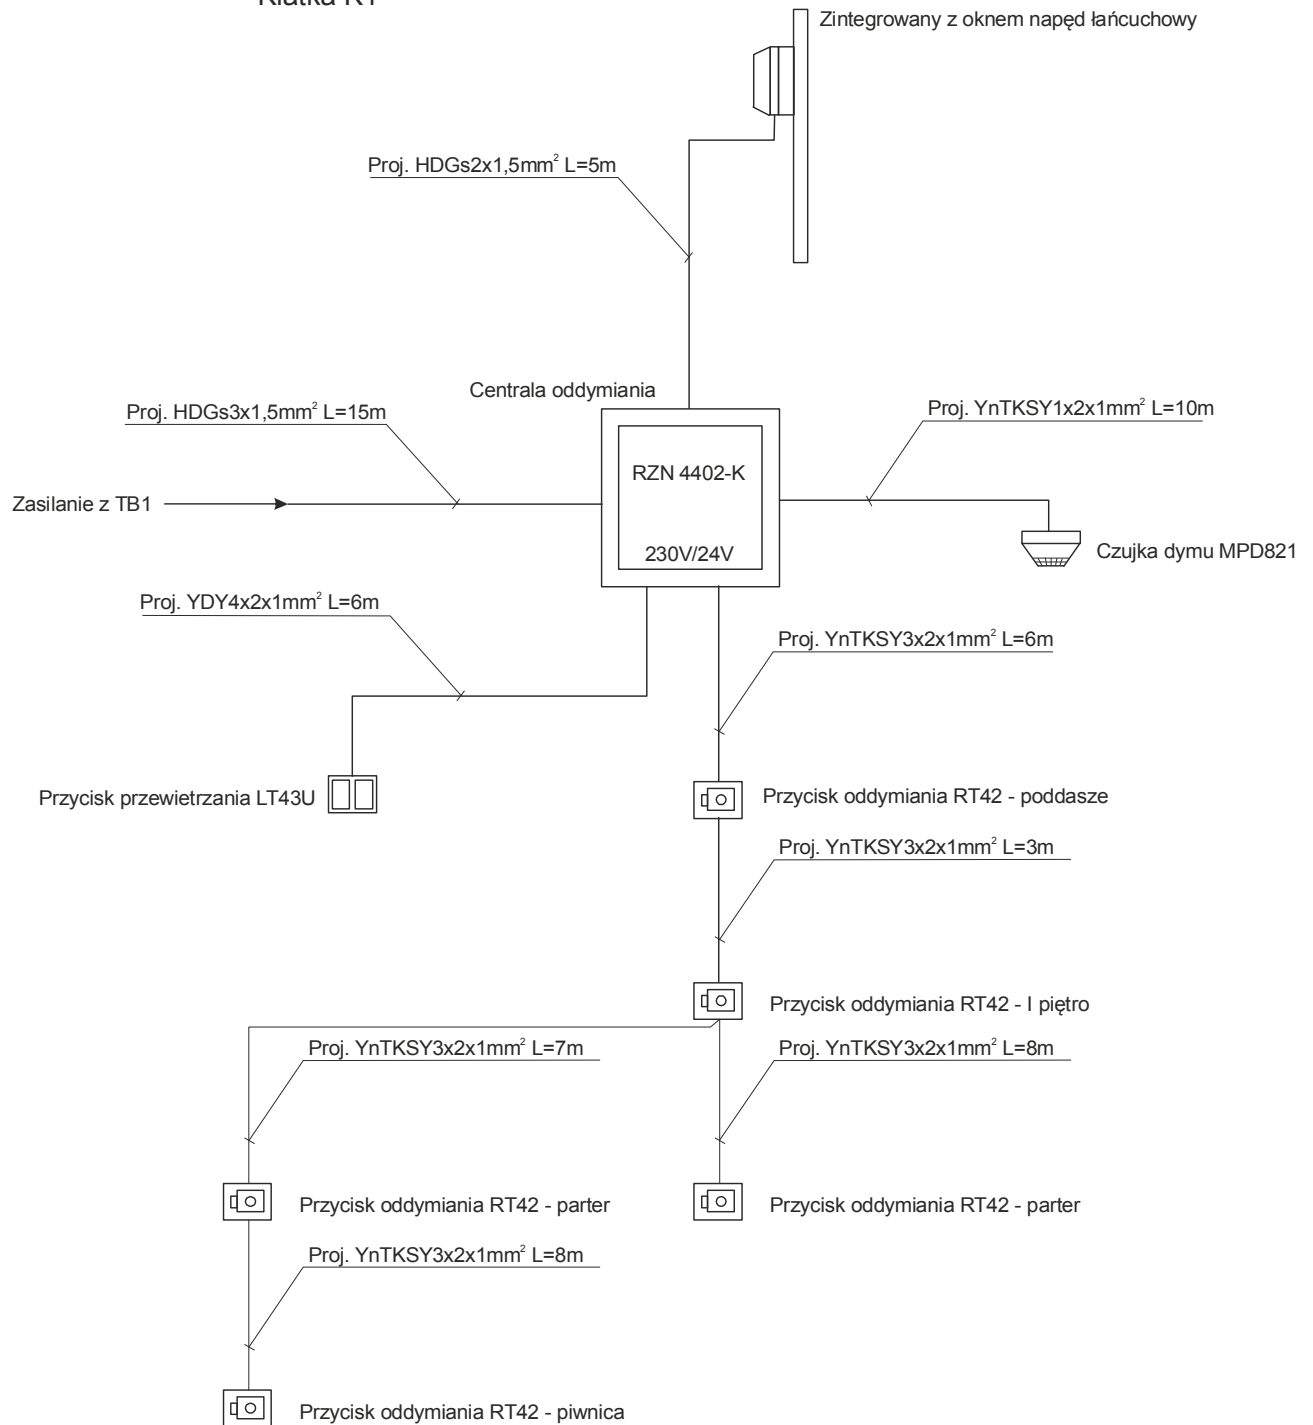

Centrala wraz z osprzętem produkcji D+H Polska lub równowazna o nie gorszych parametrach
Instalacja wykonana pod tynkiem

INWESTOR Gmina Gryfino ul. 1-go Maja 16; 74-100 Gryfino		
ADRES INWESTYCJI: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3 w Trzcińsko Zdroju ul. Dworcowa 3, 74-510 Trzcińsko Zdrój		NR RYS. E1
TEMAT OPRACOWANIA: System oddymiania klatek schodowych		DATA 02.2016
TEMAT RYSUNKU: Schemat systemu oddymiania klatka K1		SKALA —
OPRACOWAŁ: Ryszard Sznigir upr. budowlane 204/Sz/92		podpis
PROJEKTANT: mgr inż. Adam Kosmala upr. budowlane ZAP/0176/POOE/14		podpis