


LEGENDA

- prowadzonych po wierzchu dachu
- (C1) pion chłodu z rur stalowych

UWAGI:

Zasilenie instalacji chłodu wodą lodową z glikolem (35%).  
Odpowietrzenie instalacji w jej najwyższych punktach.  
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0,2%  
Skropliny należy odprowadzić do najbliższego pionu kandyzacji sanit.  
Podłączenia skroplin zasysfionować.  
Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego  
należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

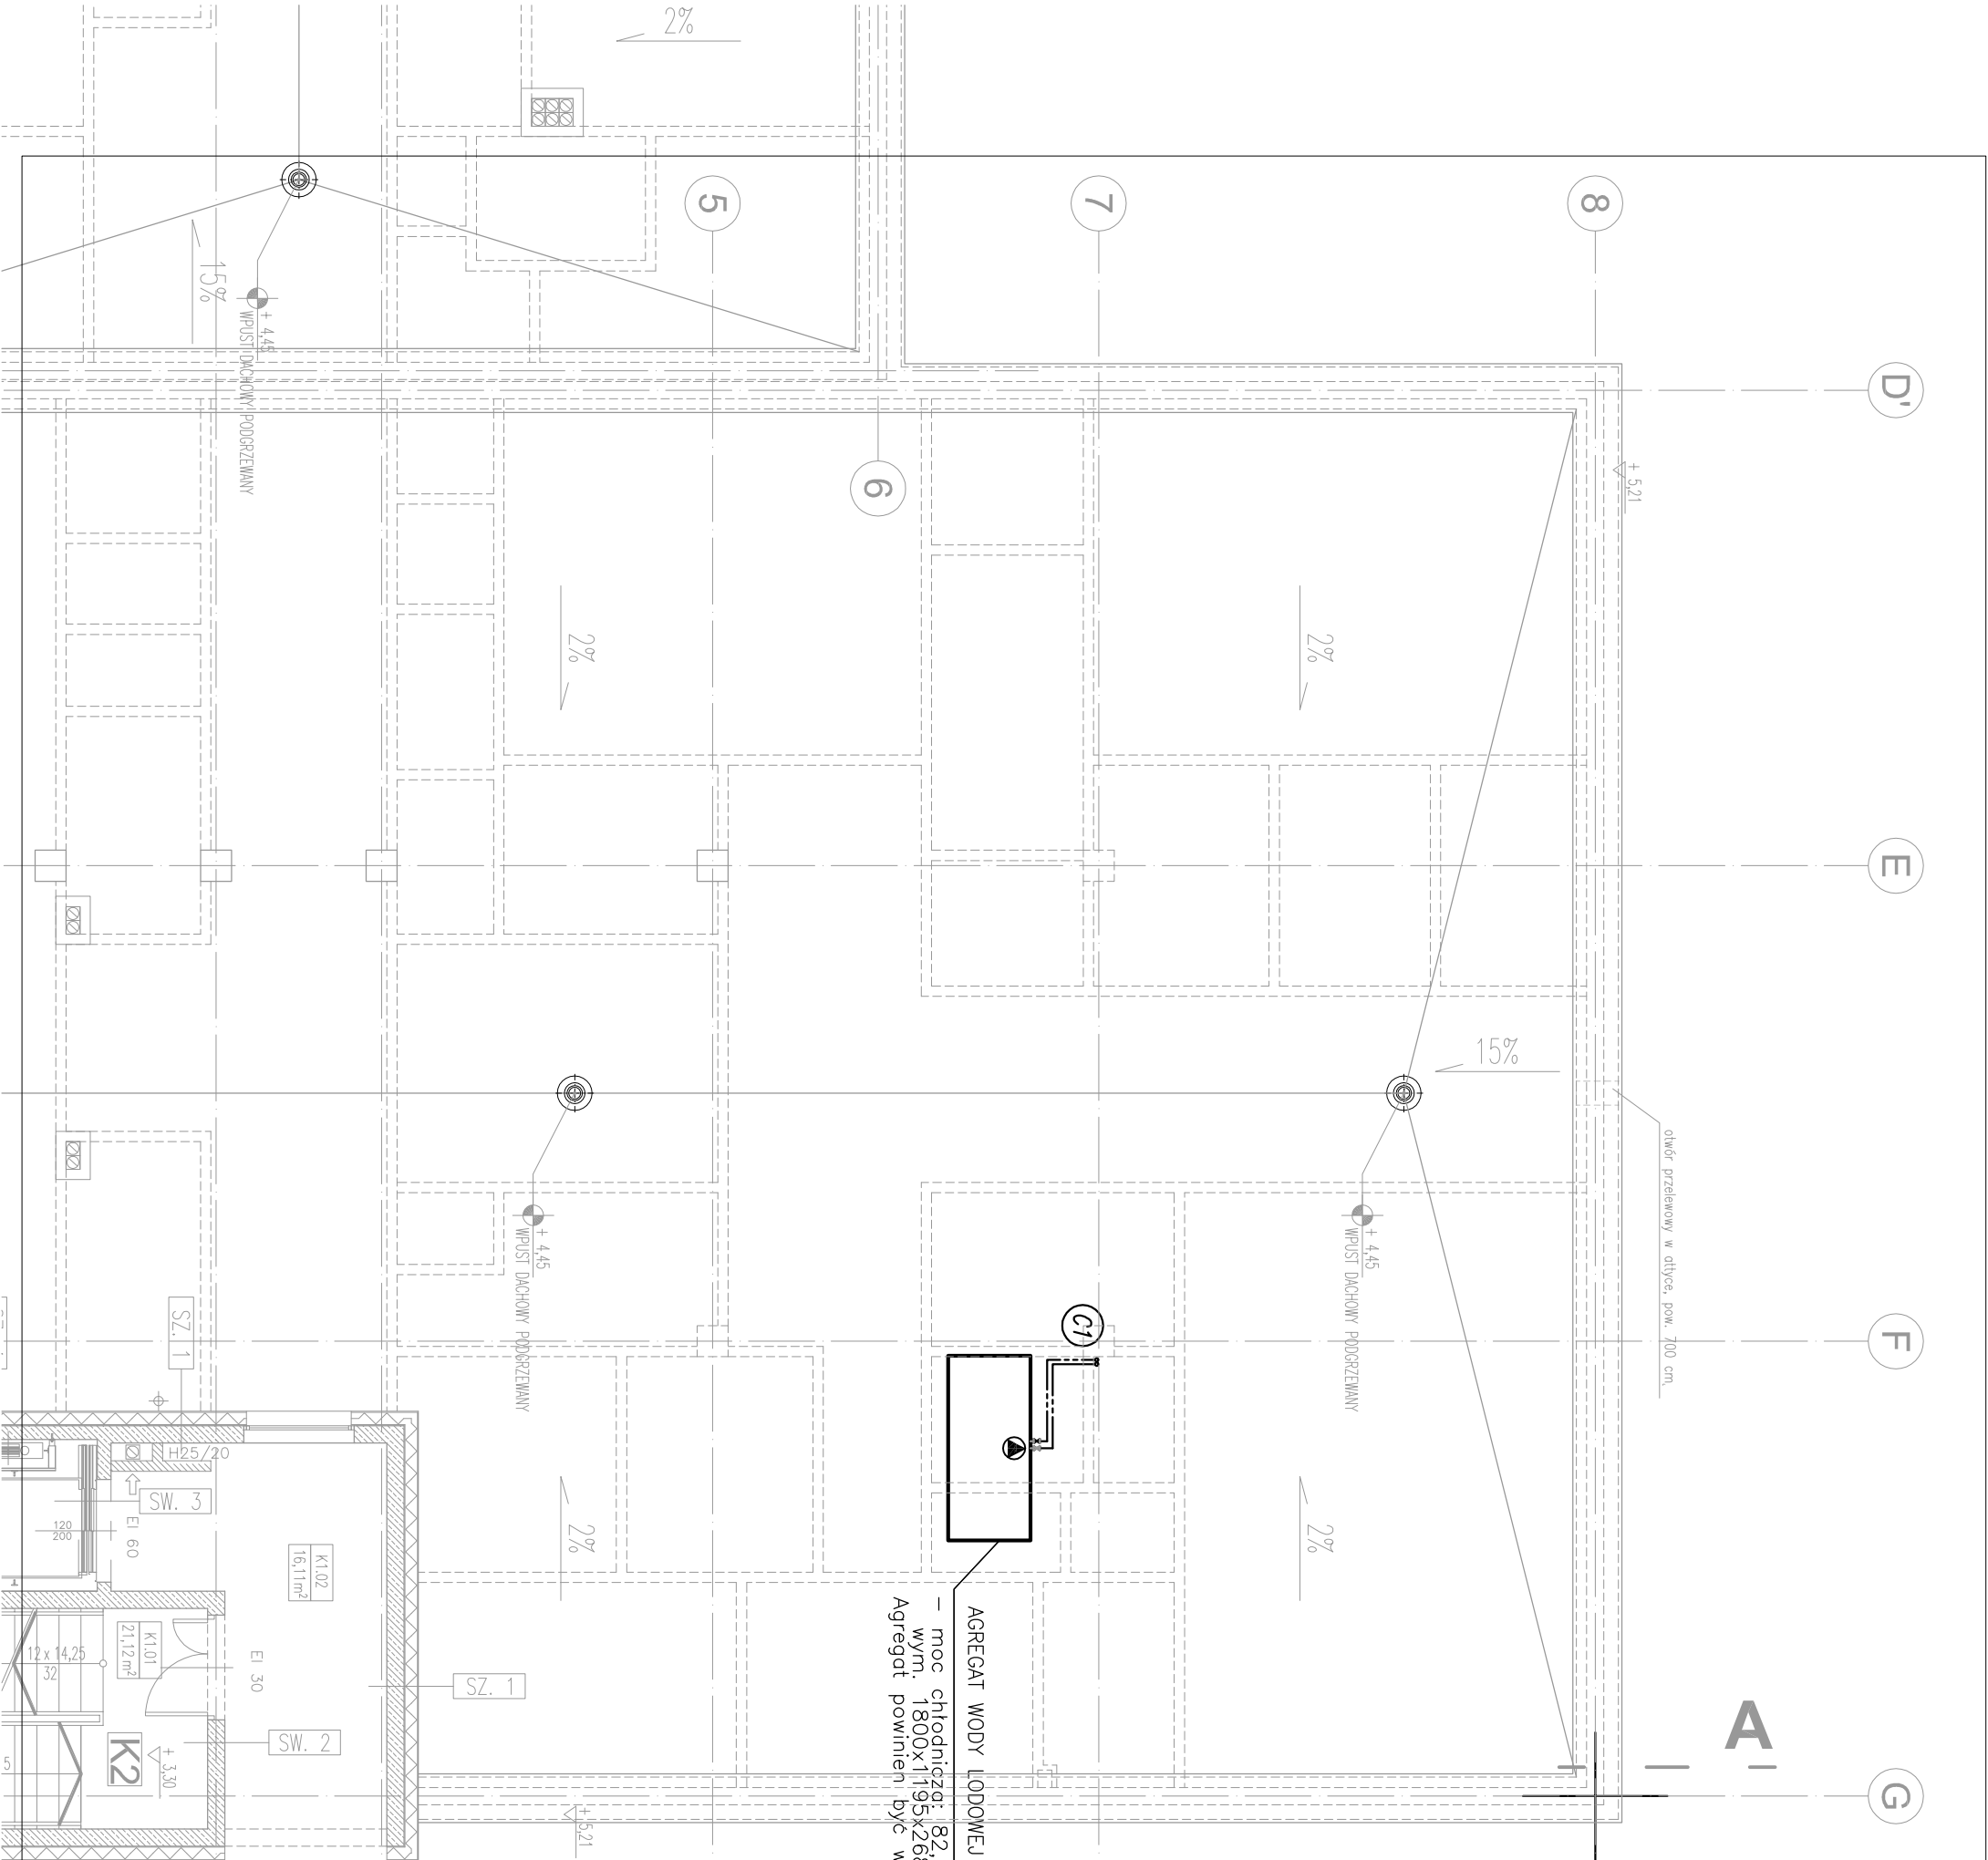

Architects&Co, Andrzej Chrzanowski i Partnerzy, ul.Canalella 2.33, 51-650 Wrocław, Polska  
tel./fax: +48 71 348 94 16 e-mail: architects@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

temat : ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W GRZYFIE O BUDYNEK  
MIESZCZĄCY IZBĘ PRZYJĘĆ, BLOK OPERACYJNY, ZESPÓŁ PORODOWY,  
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO NEONATOLOGICZNY  
adres inwestycji: 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/1, 156, 166dr obręb Gryfino 3  
inwestor: Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.

rysunek : Rzut dachu (fragment) instalacja  
chłodu

branża : instalacje sanitarne					
projektant	nr uprawnień	podpis	świadczący	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Krzysztof MABA	7715/2002		mgr inż. Grzegorz KECMAN	7715/2002	
zapytanie					
branża	faza	data	skala	numer rysunku	rewizja
SANITARNA	PB	07.2016 r.	1:100	11S	*