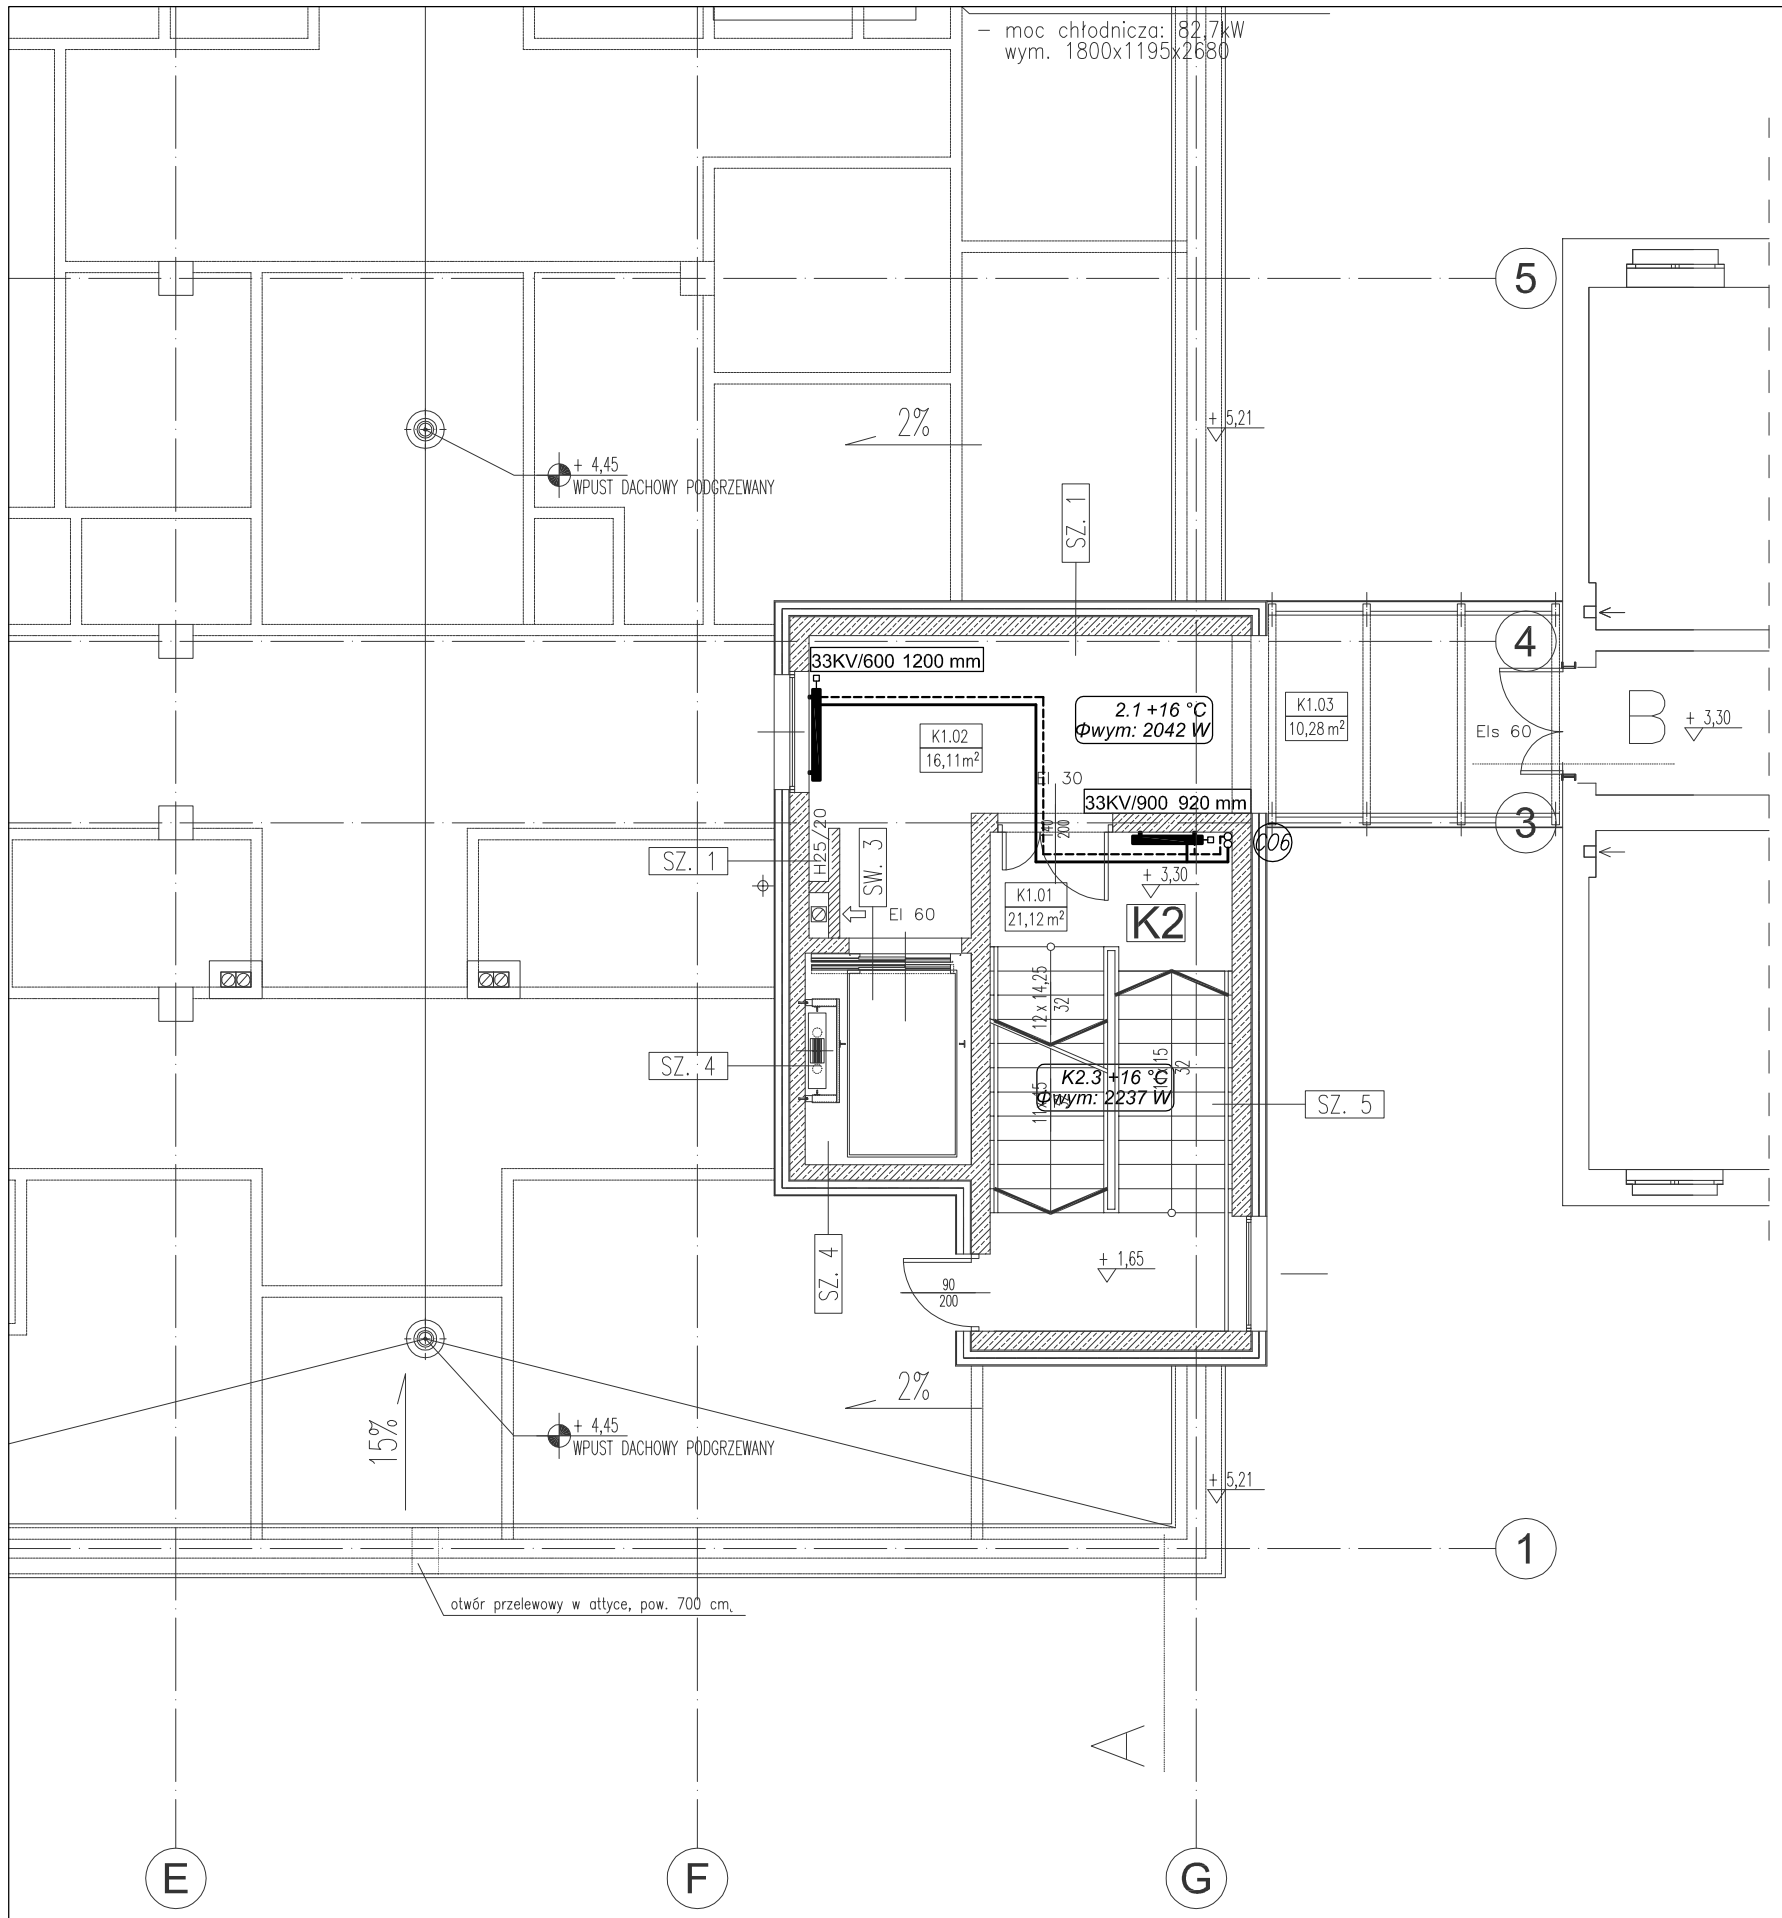

kondygnacja	1 PIĘTRO	
Nr pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia
K1.01	klatka schodowa K2	21,12 m2
K1.02	komunikacja	16,11 m2
K1.03	łącznik	10,28 m2

LEGENDA:

– projektowana instalacja c.o. z rur z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE–Xa prowadzona w posadzce

C01 – projektowany pion centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie

22KV/600 720 mm – grzejnik płytowy zaworowy typ/wys/dł

UWAGI:

Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyższych punktach.
Przed każdym odpowietrzeniem należy zamontować zawór odcinający.

Podłączenie grzejników "od dolnych" – przed grzejnikiem zamontować przyłącze kątowe odcinające.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

Piony c.o. powinny być prowadzone w bruździe ściennej lub w obudowie.

Architects&Co. Andrzej Chrzanowski i Partnerzy. ul.Canaletta 2.33, 51-650 Wrocław, Polska
tel. fax. + 48 71 348 94 16 e-mail : architects@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

temat : ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE O BUDYNEK MIESZCZĄCY IZBĘ PRZYJĘĆ, BLOK OPERACYJNY, ZESPÓŁ PORODOWY, ODDZIAŁ POŁOŻNICZO NEONATOLOGICZNY

adres inwestycji: 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/1, 156, 166dr obręb Gryfino 3

inwestor: Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.

rysunek : Rzut 1 piętra instalacja centralnego ogrzewania

branża : INSTALACJE SANITARNE

projektant	nr uprawnień	podpis	sprawdzający	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Krzysztof IMBRA	71/Sz/2002		mgr inż. Grzegorz KECMAN	77/Sz/2002	
asystenci	-				

branża	faza	data	skala	numer rysunku	rewizja
SANITARNA	PB	07.2016 r.	1:100	7S	*