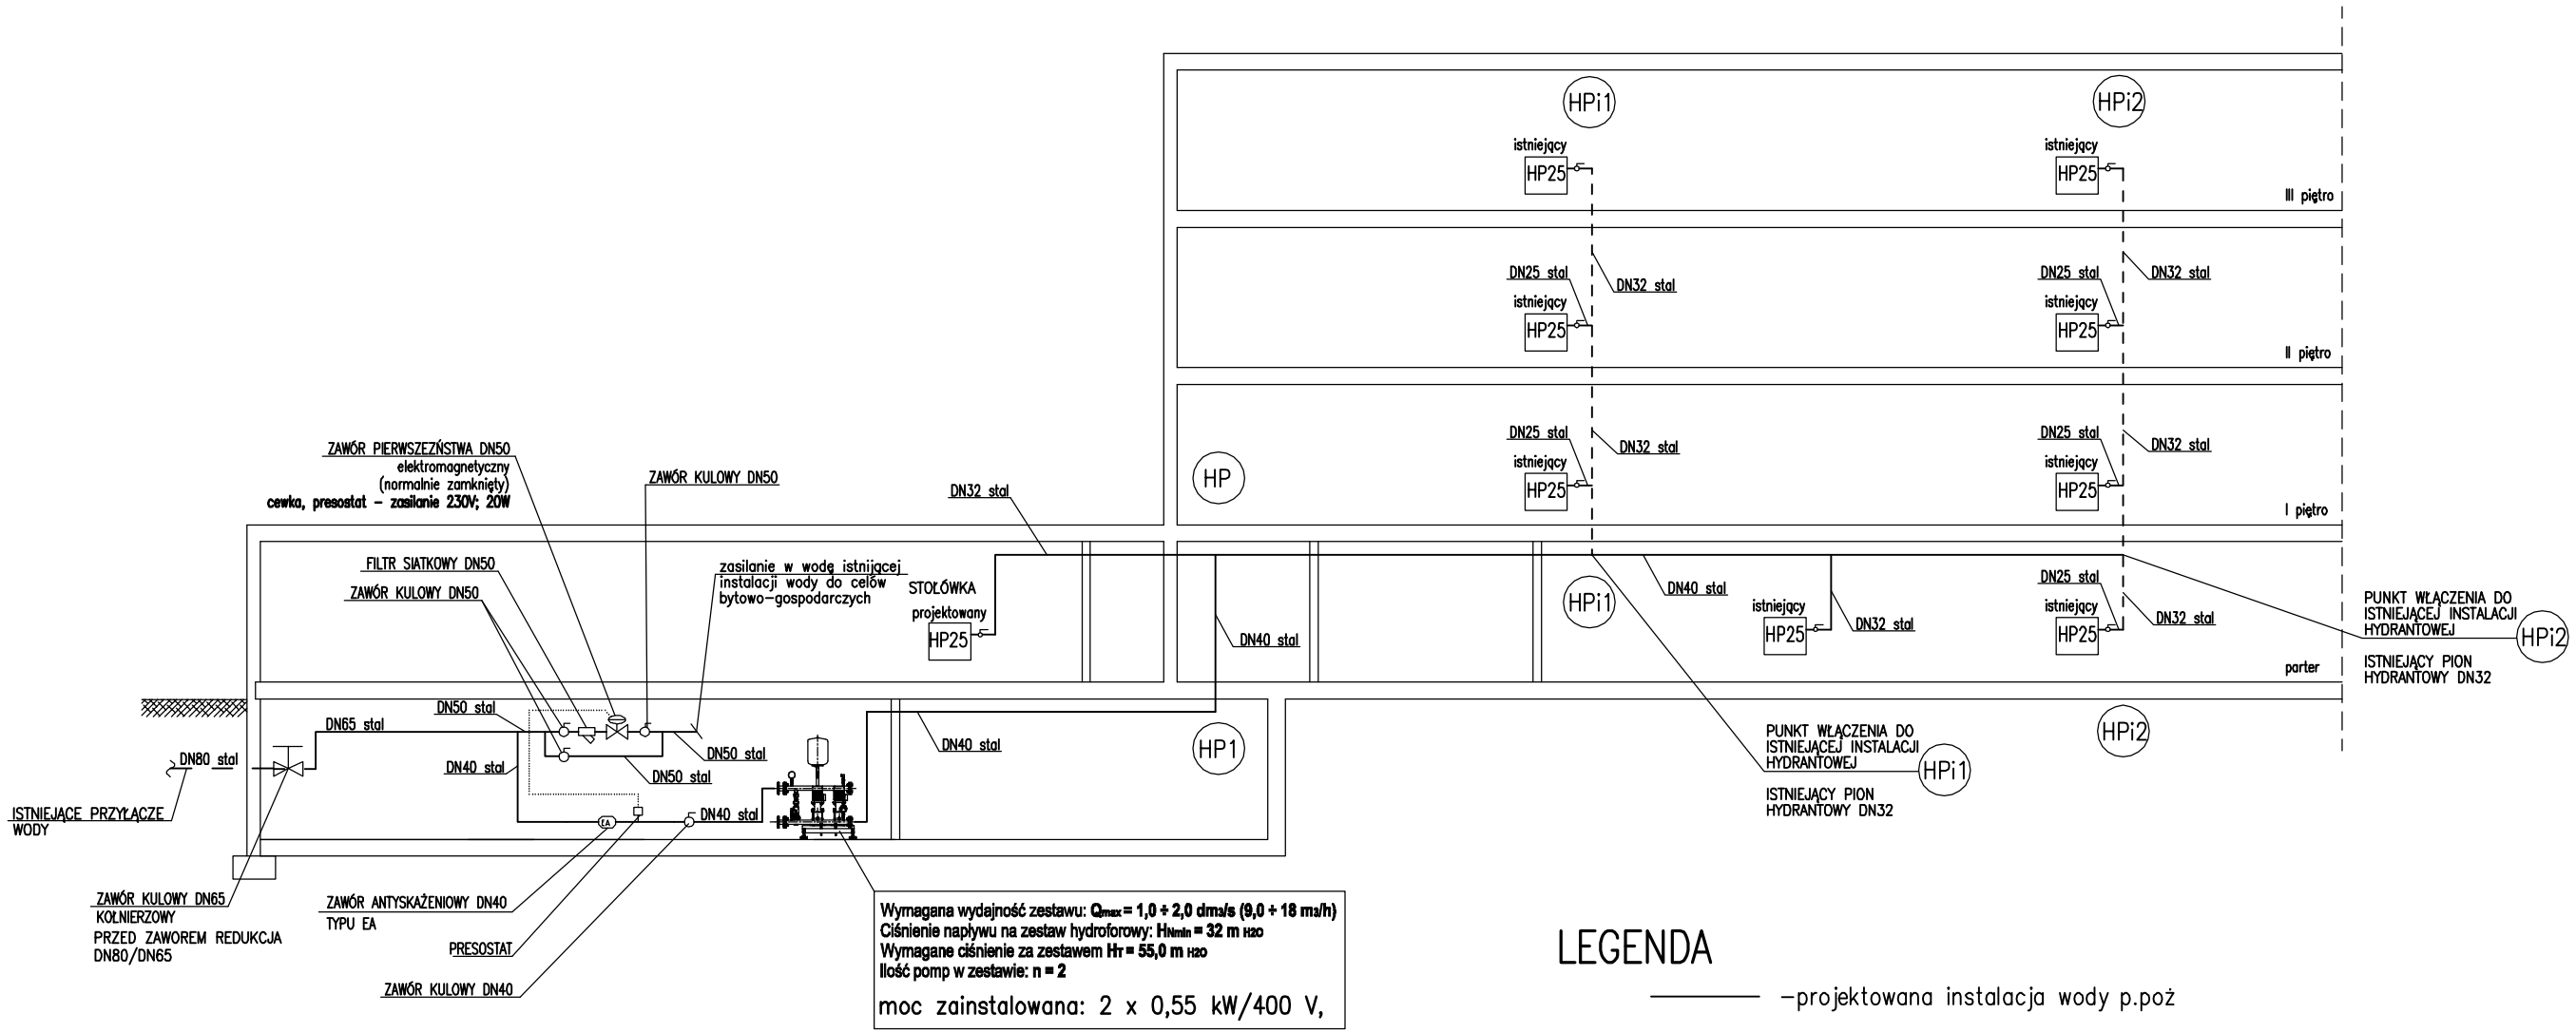

LEGENDA

——— –projektowana instalacja wody p.poż

– – – – – – –istniejąca instalacja wody p.poż

HPi2 –istniejący pion hydrantowy DN32

HP –projektowany pion hydrantowy D40

projektowany HP25 –projektowany hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym 30m

istniejący HP25 –istniejący hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym 30m

UWAGI:

w punktach odcięcia od istniejącej instalacji należy wykonać zaślepienia gwintowane

MS Sanit Michał Słobodzian
ul.Gen. S. Kopańskiego 89/4
71–050 Szczecin tel. 604 235 074

Projektował/imię i nazwisko/nr uprawnień:	Podpis:
inż. Michał Słobodzian ZAP/0240/PWOS/09	
asystent projektanta/imię i nazwisko:	Podpis:
mgr inż. Piotr Kaczorkiewicz upr. nr ZAP/0106/PWOS/10	

Projekt/obiekt:

MODERNICAZJA INSTALACJI WODY P.POŻ W BUDYNKACH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GRYFINIE PRZY UL. ŁUŻYCKIEJ 91

Adres:
UL. ŁUŻYCKA 91, 74–100 GRYFINO

Inwestor/użytkownik/adres:
STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4
74–100 GRYFINO

Rysunek/część/temat:
BUDYNEK INTERNATU, SCHEMAT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Faza:	Branża:	Proj.nr:
BUDOWLANY	SANITARNA	

Data:	Skala:	Rys. nr:
04.2016	1:100	9