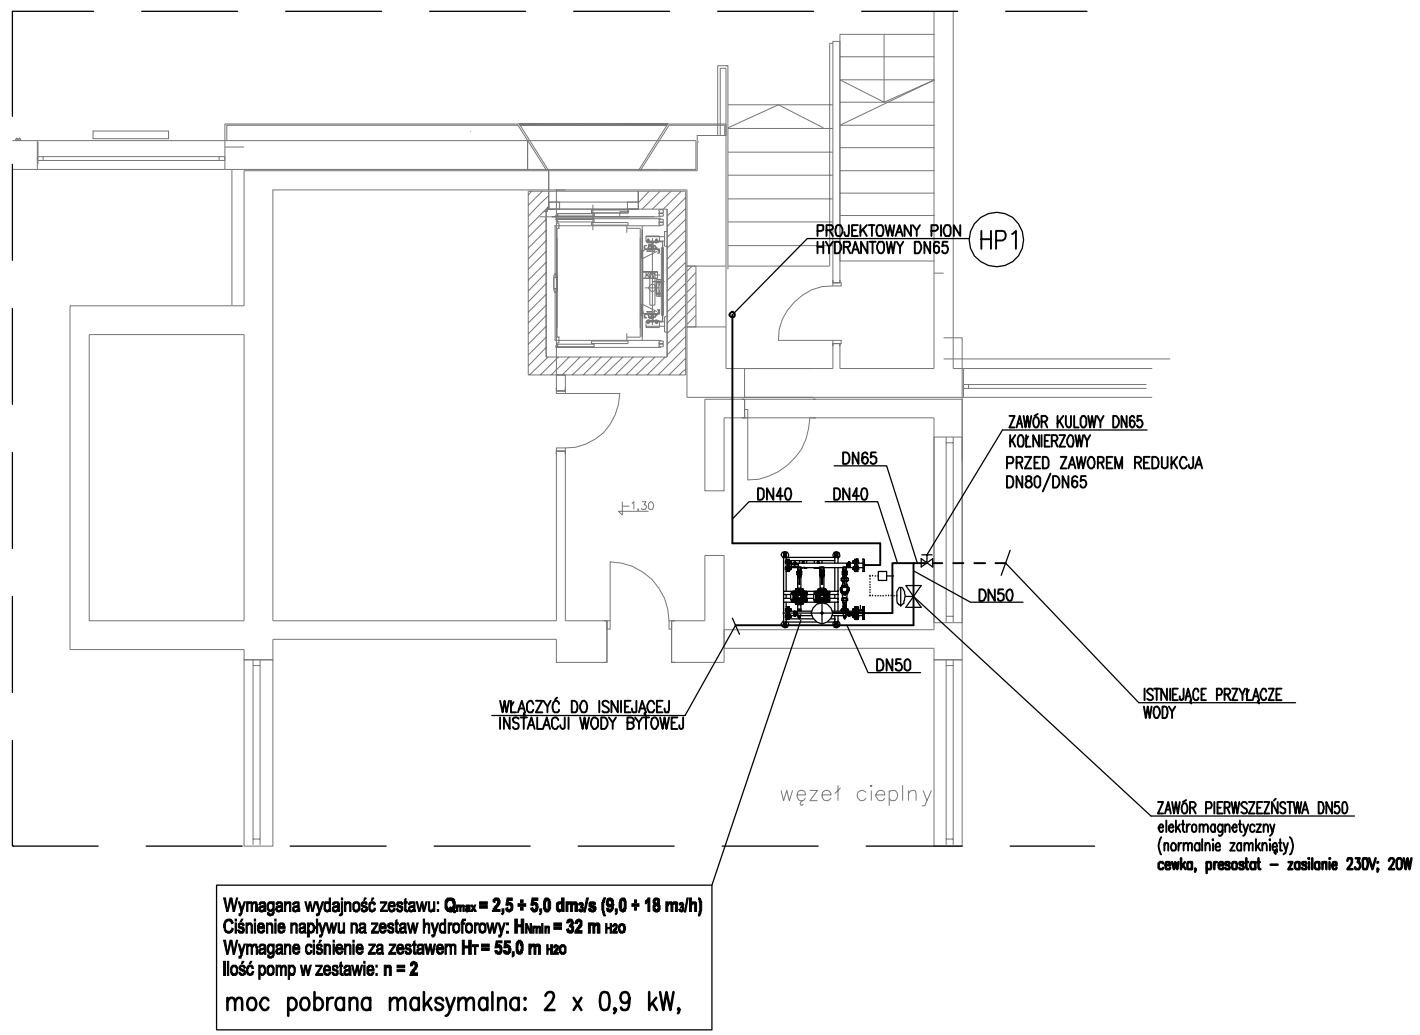

Wymagana wydajność zestawu: Q_{max} = 2,5 ÷ 5,0 dm3/s (9,0 ÷ 18 m3/h)
Ciśnienie napływu na zestaw hydroforowy: H_{Nmin} = 32 m H2O
Wymagane ciśnienie za zestawem H_T = 55,0 m H2O
Ilość pomp w zestawie: n = 2

moc pobrana maksymalna: 2 x 0,9 kW,

LEGENDA

—————— –projektowana instalacja wody p.poż

– – – – – – –istniejąca instalacja wody

(HP1) –pion hydrantowy

istniejący HP52

LEGENDA

Filtr odmulnik magnetyczny na przyłączu istniejącym należy zdemontować.

MS Sanit Michał Słobodzian
ul.Gen. S. Kopańskiego 89/4
71–050 Szczecin tel. 604 235 074

Projektował/imię i nazwisko/nr uprawnień:	Podpis:
inż. Michał Słobodzian ZAP/0240/PWOS/09	
asystent projektanta/imię i nazwisko:	Podpis:
mgr inż. Piotr Kaczorkiewicz upr. nr ZAP/0106/PWOS/10	

Projekt/obiekt:

MODERNICAZJA INSTALACJI WODY P.POŻ W BUDYNKACH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GRYFINIE PRZY UL. ŁUŻYCKIEJ 91

Adres: UL. ŁUŻYCKA 91, 74–100 GRYFINO

Inwestor/użytkownik/adres:
STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4
74–100 GRYFINO

Rysunek/część/temat:
BUDYNEK SZKOŁY RZUT PIWNICY – WEWN. INSTALACJA WODY P.POŻ

Faza:	Branża:	Proj.nr:
BUDOWLANY	SANITARNA	

Data:	Skala:	Rys. nr:
04.2016	1:100	1