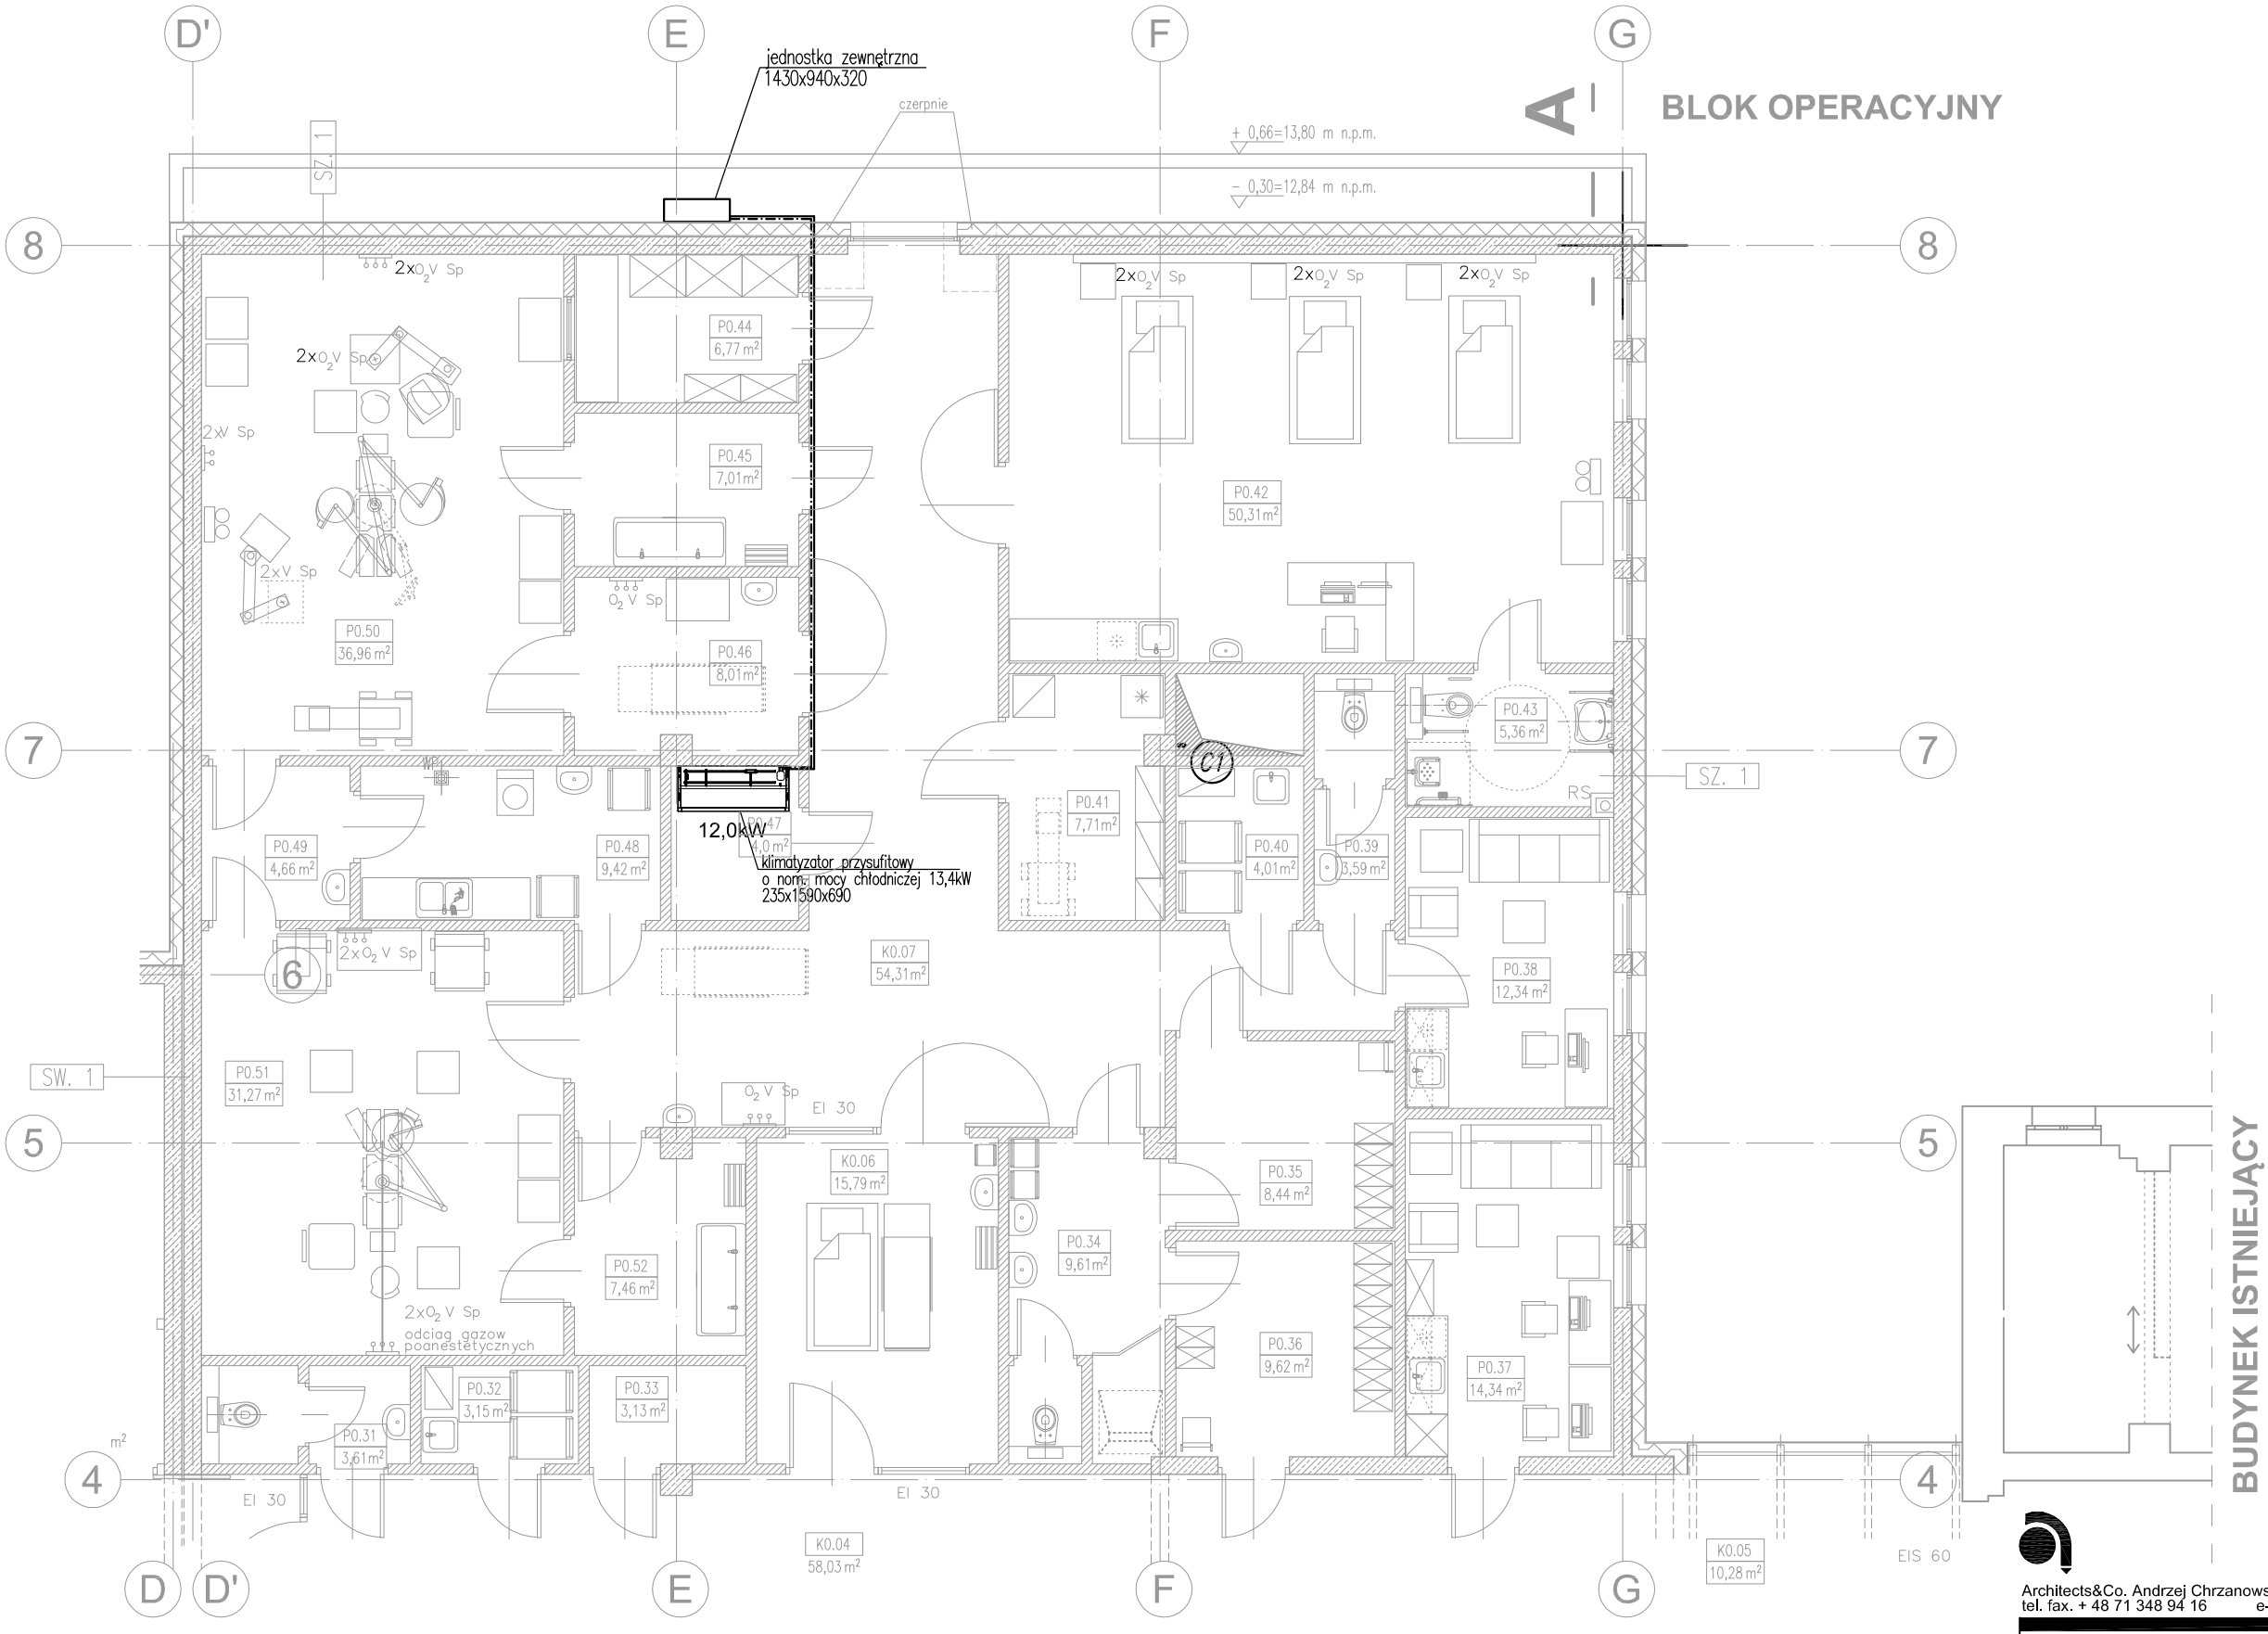

LEGENDA

instalacja chłodnicza z rur miedzianych rurka cieczowa i gazowa

(C1) pion chłodu z rur stalowych

UWAGI:

Zasilenie instalacji chłodu wodą lodową z glikolem (35%).
Odpowietrzenie instalacji w jej najwyższych punktach.
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0,2%
Skropliny należy odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanit.
Podłączenia skroplin zasyfonować.
Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

Architects&Co. Andrzej Chrzanowski i Partnerzy. ul.Canaletta 2.33, 51-650 Wrocław, Polska
tel. fax. + 48 71 348 94 16 e-mail : architects@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

temat : ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE O BUDYNEK MIESZCZĄCY IZBĘ PRZYJĘĆ, BLOK OPERACYJNY, ZESPÓŁ PORODOWY, ODDZIAŁ POŁOŻNICZO NEONATOLOGICZNY

adres inwestycji: 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/1, 156, 166dr obręb Gryfino 3

inwestor: Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.

rysunek : Rzut parteru (fragment) instalacja chłodu

branża : INSTALACJE SANITARNE

projektant	nr uprawnień	podpis	sprawdzający	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Krzysztof IMBRA	71/Szf/2002		mgr inż. Grzegorz KECMAN	77/Szf/2002	
asystenci	–				

branża	faza	data	skala	numer rysunku	rewizja
SANITARNA	PB	07.2016 r.	1:100	10S	*