


kondygnacja		2 PIĘTRO
Nr pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia
K2.01	klatka schodowa K2	4,85 m2
K2.02	komunikacja	16,11 m2
K2.03	łazienik	10,28 m2



LEGENDA:

— — — — — projektowana instalacja c.o. z rur z sekcjonowanego nadciężnikowo polietylenu PE-Xo prowadzona w posadzce

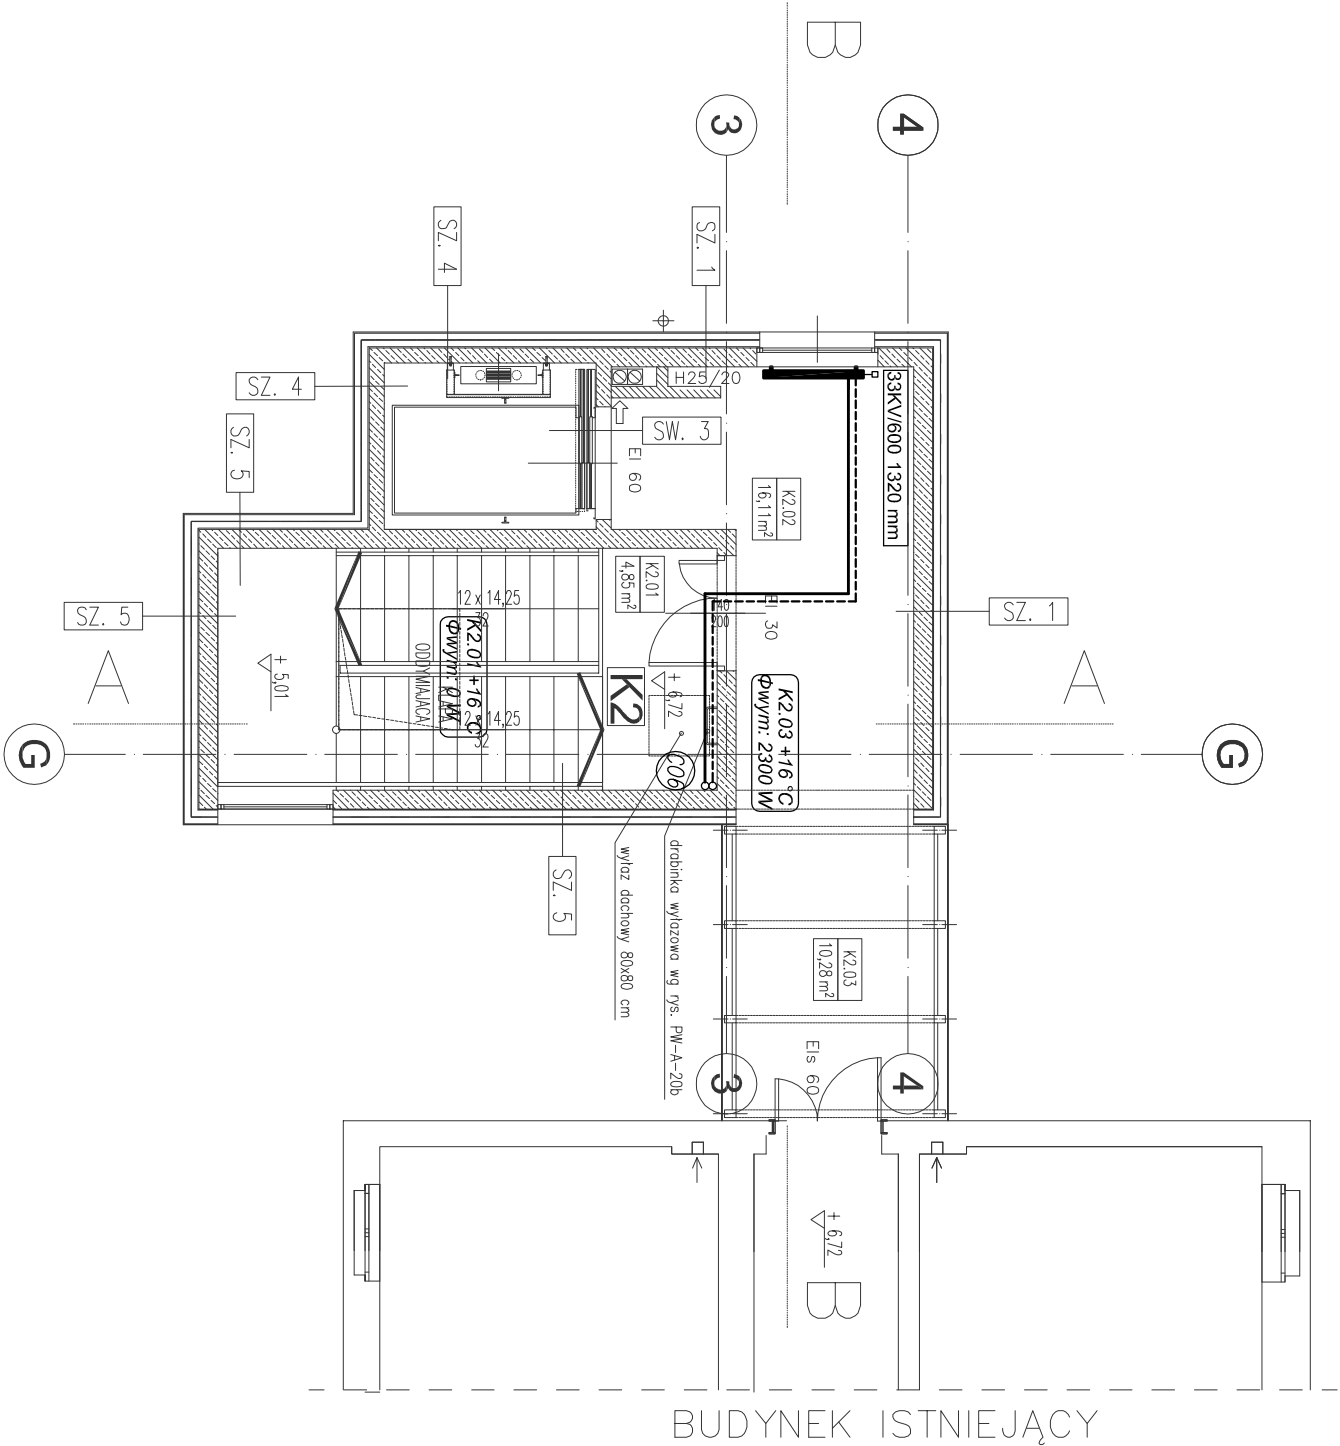

— projektowany pion centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie

22kV/600 720 mm



— grzejnik płytowy zaworowy typ/wys/dł

UWAGI:

Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyższych punktach.
Przed każdym odpowietrzeniem należy zamontować zawór odcinający.
Podłączenie grzejników "od dołnych" – przed grzejnikiem zamontować przyłącze kątowe odcinające.
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w kłose odporności ogniowej danej przegrody.
Piony c.o. powinny być prowadzone w brudzie ściennej lub w obudowie.



Architecs&Co. Andrzej Chrzczanowski i Partnerzy, ul.Canalella 2.33, 51-650 Wrocław, Polska
tel. fax: + 48 71 348 94 16 e-mail : architecs@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

temat : ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE O BUDYNEK
MIESZCZĄCY IZBĘ PRZYJĘĆ, BLOK OPERACYJNY, ZESPÓŁ PORODOWY,
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO NEONATOLOGICZNY
adres inwestycji: 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/1, 156, 166dr obręb Gryfino 3
inwestor: Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.

rysunek : Rzut 2 piętra instalacja centralnego ogrzewania

branża : INSTALACJE SANITARNE			
projektant	nr uprawnień	podpis	separatobieżny
mgr inż. Krzysztof MAREK	7715/2002		mgr inż. Grzegorz KECMAN
zapytanie	-		7715/2002
branża	faza	data	skala
SANITARNA	PB	07.2016 r.	1:100
			numer rysunku
			85
			rewizja
			*