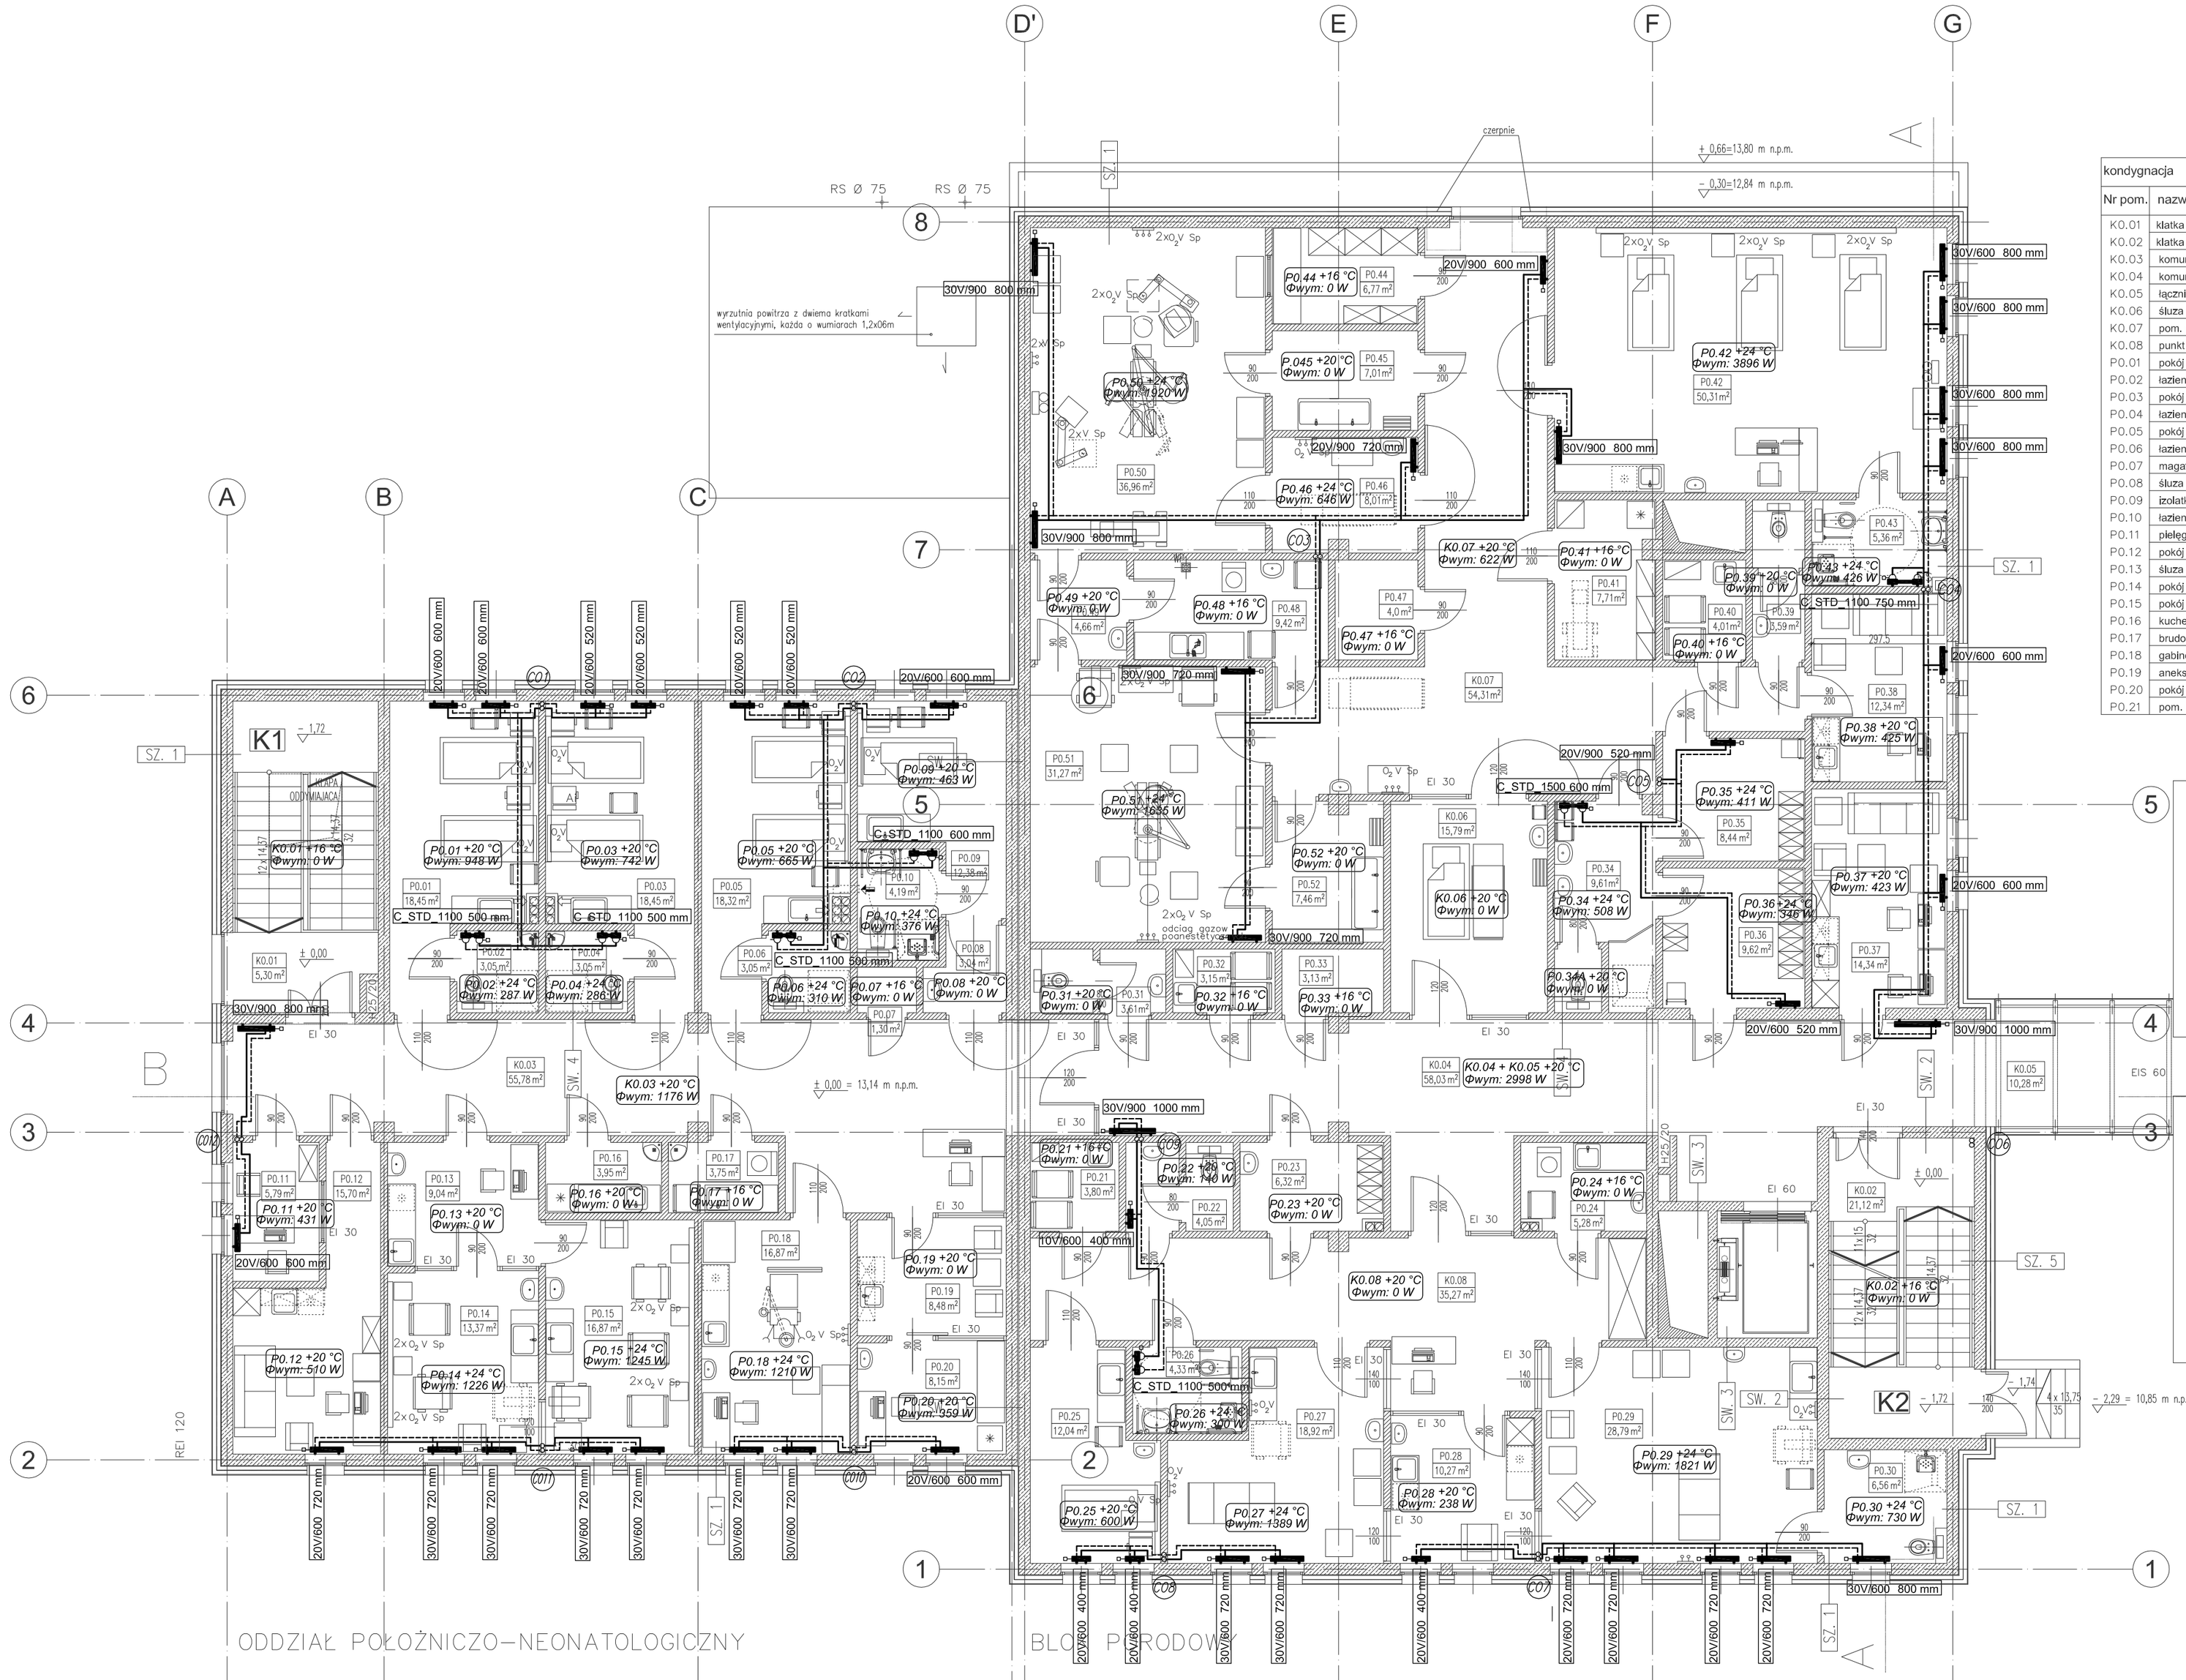

kondygnacja	PARTER	
Nr pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia
K0.01	klatka schodowa K1	5,30 m2
K0.02	klatka schodowa K2	21,12 m2
K0.03	komunikacja / punkt piel.	55,78 m2
K0.04	komunikacja	58,03 m2
K0.05	łącznik	10,28 m2
K0.06	śluza pacjenta	15,79 m2
K0.07	pom. przygotowania pacjenta	54,31 m2
K0.08	punkt pielęgniarski	35,27 m2
P0.01	pokój 2 - łóżkowy	18,45 m2
P0.02	łazienka	3,05 m2
P0.03	pokój 2 - łóżkowy	18,45 m2
P0.04	łazienka	3,05 m2
P0.05	pokój 2 - łóżkowy	18,32 m2
P0.06	łazienka	3,05 m2
P0.07	magazyn	1,30 m2
P0.08	śluza	3,04 m2
P0.09	izolatka	12,38 m2
P0.10	łazienka	4,19 m2
P0.11	pielęgniarka oddziałowa	5,79 m2
P0.12	pokój lekarzy neonatologów	15,70 m2
P0.13	śluza	9,04 m2
P0.14	pokój nowor. obserw.	13,37 m2
P0.15	pokój nowor. izol.	16,87 m2
P0.16	kuchenka	3,95 m2
P0.17	brudownik	3,75 m2
P0.18	gabinet diagn. zab.	16,87 m2
P0.19	aneks personelu	8,48 m2
P0.20	pokój przyg. płeł.	8,15 m2
P0.21	pom. porządkowe	3,80 m2

P0.22	wc personelu	4,05 m2
P0.23	śluza	6,32 m2
P0.24	pom. mycia i dez./magazyn brud.	5,28 m2
P0.25	pokój łóżkowy	12,04 m2
P0.26	łazienka	4,33 m2
P0.27	sala porodowa	18,92 m2
P0.28	pokój personelu	10,27 m2
P0.29	sala porodowa	28,79 m2
P0.30	łazienka	6,56 m2
P0.31	wc personelu	3,61 m2
P0.32	pom. porządkowe	3,15 m2
P0.33	magazyn	3,13 m2
P0.34	łazienka	9,61 m2
P0.35	szatnia czysta	8,44 m2
P0.36	szatnia brudna	9,62 m2
P0.37	pokój lekarzy	14,34 m2
P0.38	pokój personelu	12,34 m2
P0.39	wc	3,59 m2
P0.40	pom. porządkowe	4,01 m2
P0.41	magazyn sprzętu	7,71 m2
P0.42	pokój wybudzeń	50,31 m2
P0.43	łazienka	5,36 m2
P0.44	magazyn czysty	6,77 m2
P0.45	przyg. lekarzy	7,01 m2
P0.46	przyg. pacjenta	8,01 m2
P0.47	pom. elektryczne	4,0 m2
P0.48	pom. mycia i dez./magazyn brud.	9,42 m2
P0.49	śluza	4,66 m2
P0.50	sala operacyjna	36,96 m2
P0.51	sala operacyjna cesarska	31,27 m2
P0.52	przyg. lekarzy	7,46 m2

LEGENDA:

- projektowana instalacja c.o. z rur z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa prowadzona w posadzce
- projektowany pion centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie
- 22KV/600 720 mm – grzejnik płytowy zaworowy typ/wys/dł
- 20V/600 600 mm – grzejnik płytowy higieniczny typ/wys/dł
- C_STD_700 400 mm – grzejnik łazienkowy drabinkowy
- projektowany termostatyczny zawór grzejnikowy
- projektowany powrotny zawór odcinający

UWAGI:

Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyższych punktach. Przed każdym odpowietrzeniem należy zamontować zawór odcinający.

Podłączenie grzejników "od dołnych" – przed grzejnikiem zamontować przyłącze kątowe odcinające.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

Piony c.o. powinny być prowadzone w bruździe ściennej lub w obudowie.

Architects&Co. Andrzej Chrzanowski i Partnerzy. ul.Canaletta 2.33, 51-650 Wrocław, Polska
tel, fax. + 48 71 348 94 16 e-mail : architects@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

temat : ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE O BUDYNEK MIESZCZĄCY IZBĘ PRZYJĘĆ, BLOK OPERACYJNY, ZESPÓŁ PORODOWY, ODDZIAŁ POŁOŻNICZO NEONATOLOGICZNY

adres inwestycji: 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/1, 156, 166dr obręb Gryfino 3

inwestor: Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.

rysunek : Rzut parteru instalacja centralnego ogrzewania

branża : INSTALACJE SANITARNE					
projektant	nr uprawnień	podpis	sprawdzający	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Krzysztof BABRA	71/Sz/2002		mgr inż. Grzegorz KLEMAN	77/Sz/2002	
asystenci	-				

branża	faza	data	skala	numer rysunku	rewizja
SANITARNA	PB	07.2016 r.	1:100	6S	*