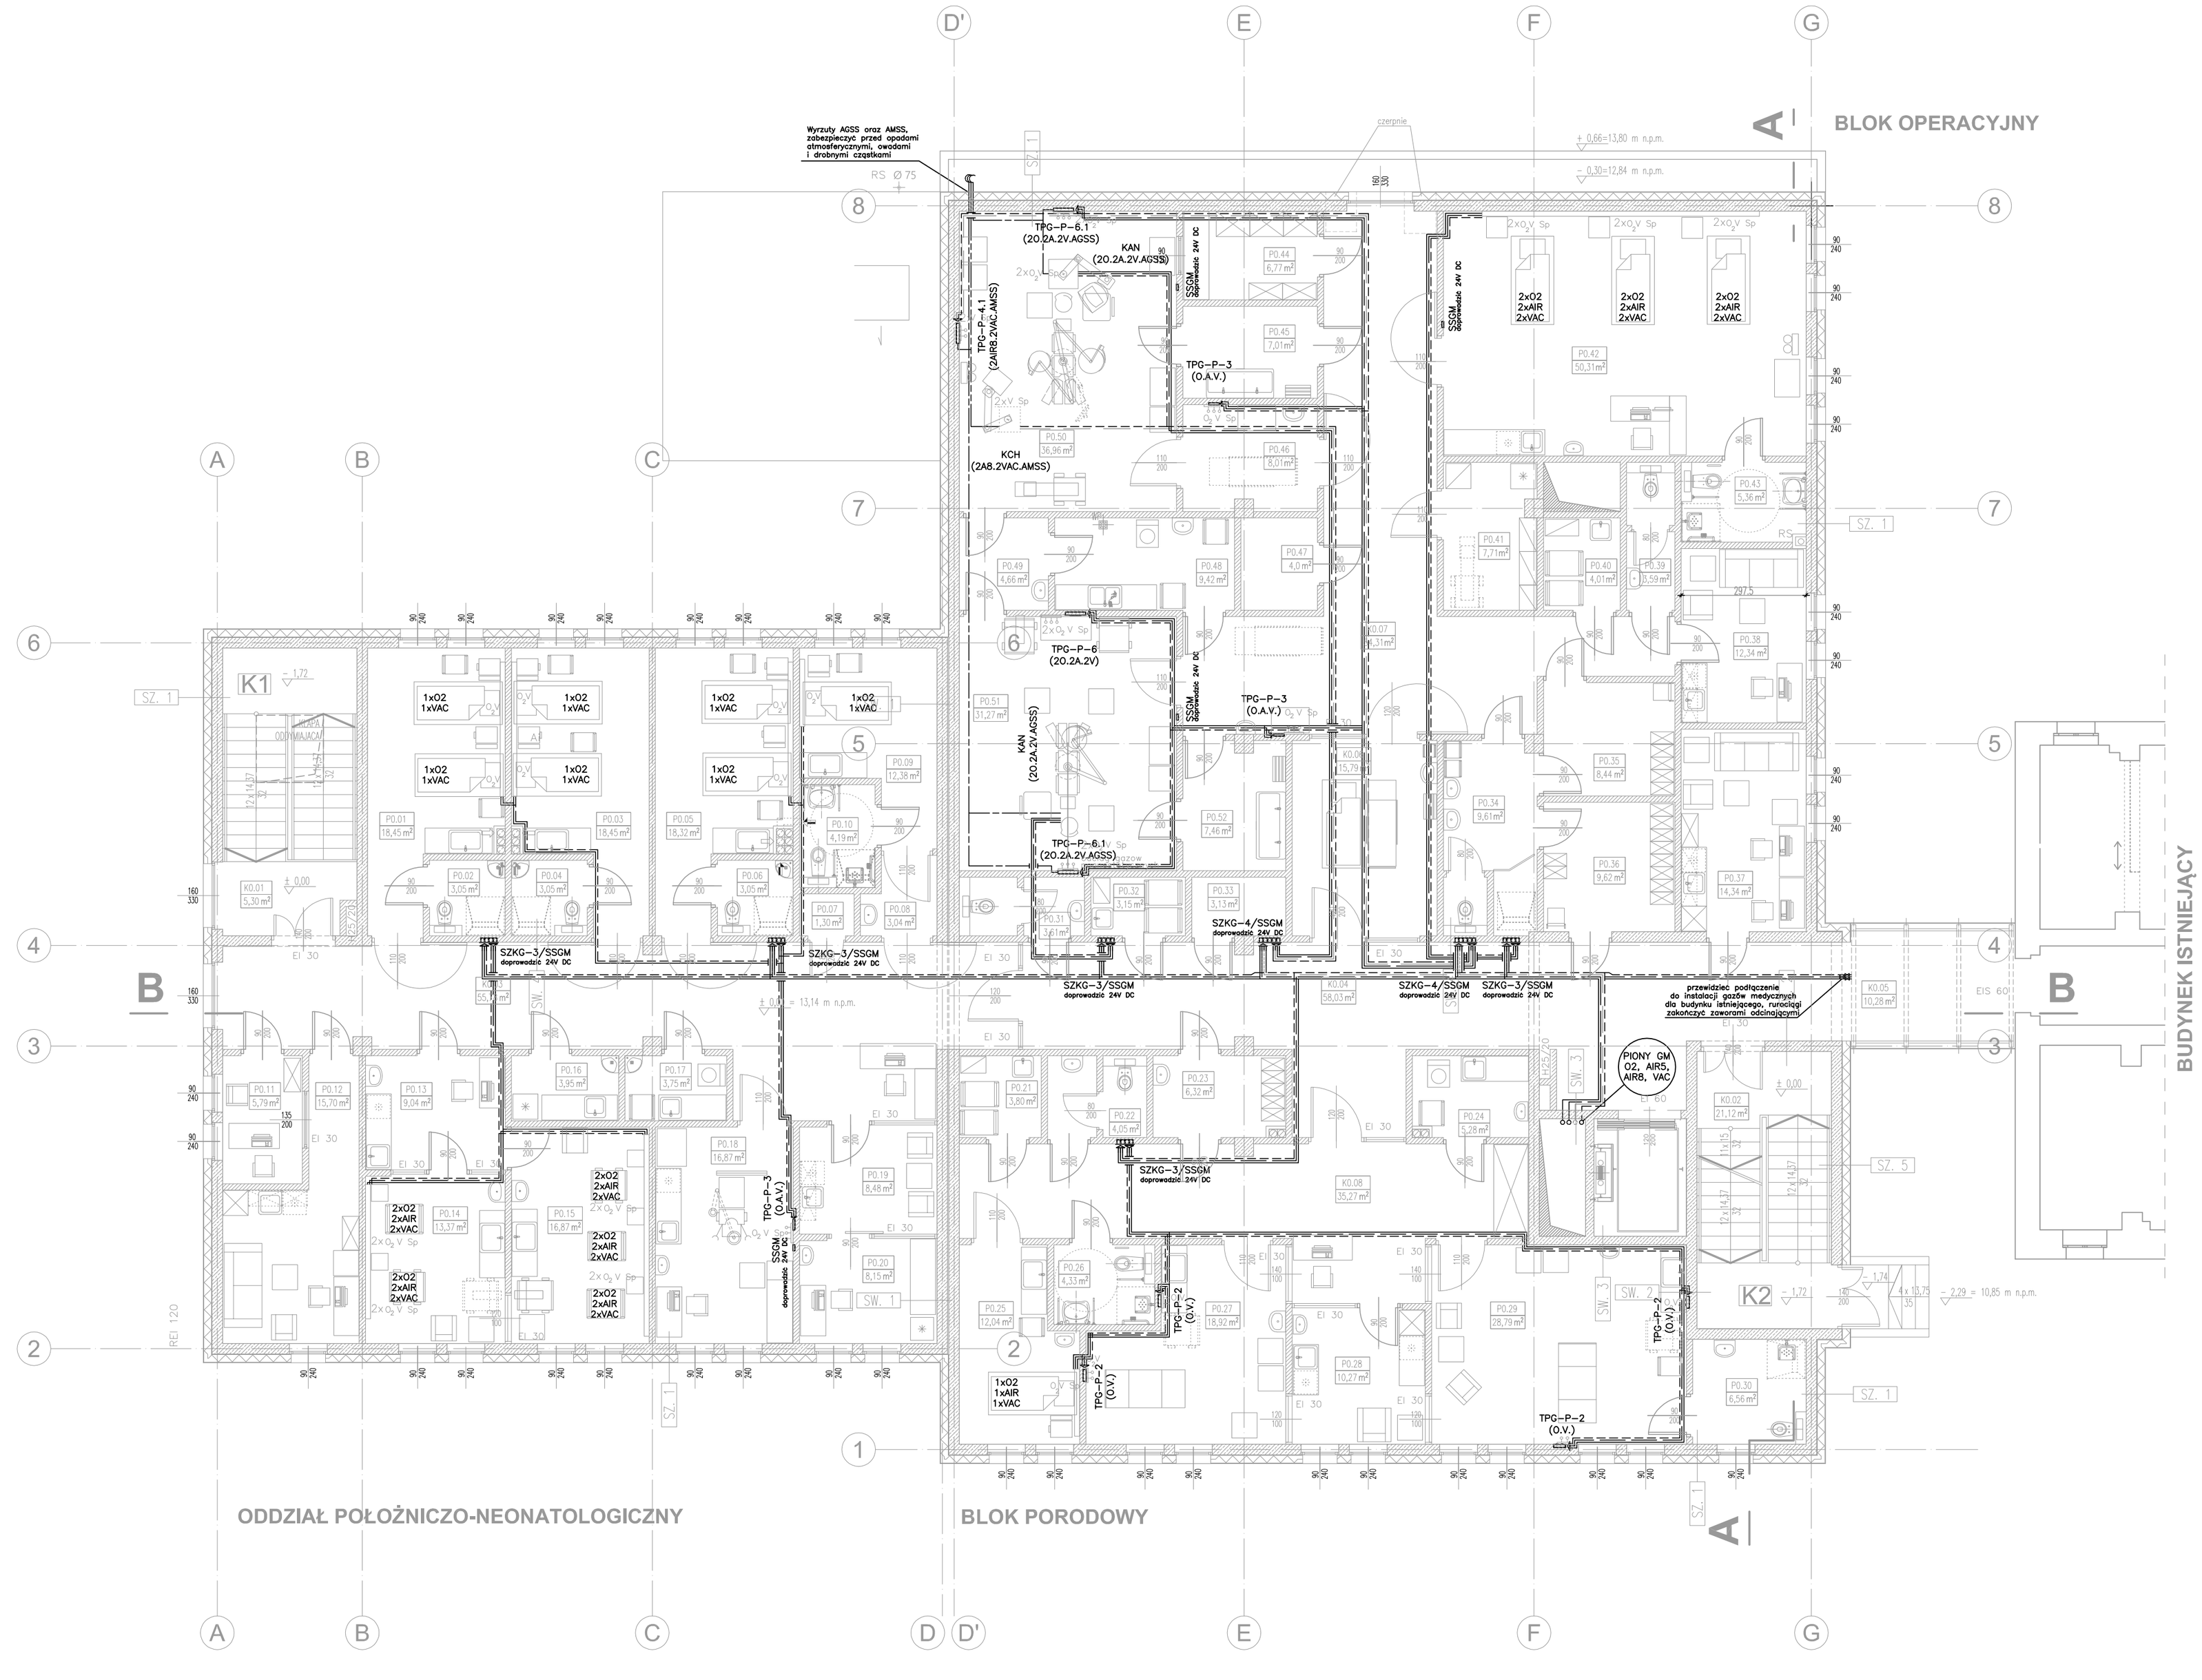

LEGENDA:

———	O_2	TLEN MEDYCZNY
— — —	AIR	SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE 5bar
— — —	AIR8	SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE 8bar
- - - -	VAC	PRÓŻNIA MEDYCZNA
— — —	AGSS	ODCIĄG GAZÓW POANESTETYCZNYCH
— — —	AMSS	ODCIĄG GAZÓW AIRmotor

Uwagi:

1. Oddział poziome rurociągów prowadzić w obrębie sufitu podwieszanego na uchwytach mocowanych do stropu. Spód rurociągu 10cm poniżej stropu. Dopuszcza się prowadzenie rur na innych wysokościach z zachowaniem dostępu do rurociągu.
2. Oddział pionowe rurociągów prowadzić p/t dokładnie w osi montowanych urządzeń.
3. Skrzynki zaworowe SZKG montować na wys. od skrzynki od 1,0 do 1,8m nad posadzką (optymalnie 1,0m).
4. Ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG-P montować na wys 1,6m (krawędź góra)
5. Podejścia instalacji gazów medycznych do urządzeń na salach wyprowadzić zgodnie z DTR montowanych zestawów.

Tablica poboru gazów medycznych - podtynkowa
TPG-P

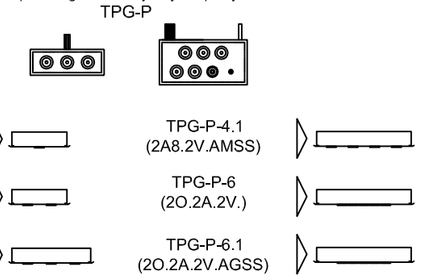

Zespół kontrolno-informacyjny gazów medycznych z sygnalizatorem
(wejście instalacji: góra, wyjście instalacji: góra)
SZKG/SSGM

Wysokość montażu 1,5-1,6m do osi manometrów.
Doprowadzić 24V Wymiary otworu: (szer. x wys. x głęb.)
SZKG-2 - 280 X 400 X 110
SZKG-3 - 390 X 400 X 110
SZKG-4 - 500 X 400 X 110



SZKG-2/SSGM SZKG-3/SSGM SZKG-4/SSGM



UWAGI OGÓLNE :

1. Projekt jest chroniony prawem autorskim . Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność firmy Architects &co. Andrzej Chrzanowski i nie wolno ich kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody.
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej opracowania projektowego stanowią integralną jego część.
3. Wszystkie wymiary i rzędne Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi a stanem istniejącym wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
4. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty.
5. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku wg projektów branżowych.
6. Wszystkie projekty instalacji , wyposażenia oraz montażu urządzeń technologicznych nie objęte zakresem projektu architektonicznego przez firmę Architecs&Co. wymagają uzgodnienia przez projektantów lub jednostki projektowe branżowe odpowiedzialne za w/w projekty, w innym wypadku pracownia Architects&Co. nie ponosi odpowiedzialności za w/w systemy.
7. Dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami i kompletna z punktu widzenia celu, jaklemu ma służy.
8. Wszelkie szczegółowe kwestie programowo-projektowe będą przedmiotem opracowania w odpowiedniej skali detalu w fazie projektu wykonawczego w ramach projektów branżowych.

Architects&Co. Andrzej Chrzanowski i Partnerzy, ul.Canaletta 2.33, 51-650 Wrocław, Polska
tel. fax. + 48 71 348 94 16 e-mail : architects@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

temat : ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE O BUDYNEK MIESZCZĄCY IZBĘ PRZYJĘĆ, BLOK OPERACYJNY, ZESPÓŁ PORODOWY, ODDZIAŁ POŁOŻNICZO NEONATOLOGICZNY
adres inwestycji: 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/1, 156, 166dr obręb Gryfino 3
inwestor: Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.

rysunek : Rzut parteru

branża : INSTALACJE SANITARNE					
projektant	nr uprawnień	podpis	sprawdzający	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Krzysztof IMBIRA	7/15/z/2002		mgr inż. Grzegorz KŁOWAN	77/Sz/2002	
asystenci	–				

branża	faza	data	skala	numer rysunku	rewizja
SANITARNA	PB	07.2016 r.		GM03	*